


GIUNTI DI DILATAZIONE

SIGILLANTE "GB-MT"

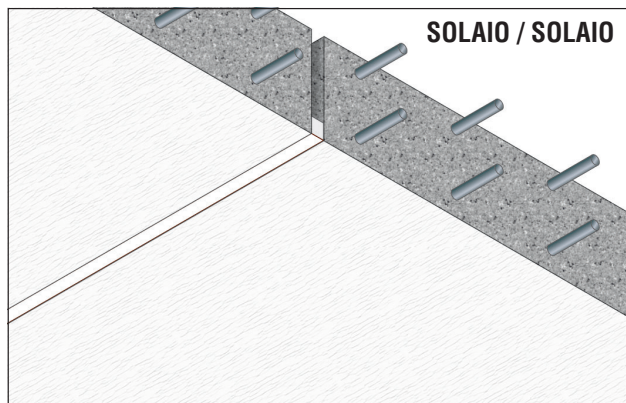

SOLAIO / SOLAIO

RESISTENZA AL FUOCO:


EI 120 H-X-F
EI 120 V-X-F*

larghezza
 $\leq 20 \text{ mm}$


CAPACITÀ DI MOVIMENTO FINO AL 7,5%

- **Tipo di giunto:** solaio/solaio
parete/parete
- **Elemento di supporto:** solai / pareti con spessore $\geq 150 \text{ mm}$;
densità $\geq 550 \text{ kg/m}^3$
- **Prodotto da applicare:** sigillante antincendio "GB-MT"
spessore 15 per giunti $\leq 10 \text{ mm}$
spessore 25 per giunti $\leq 20 \text{ mm}$
- **Finitura:** non prevista

* solo per giunti $\leq 10 \text{ mm}$

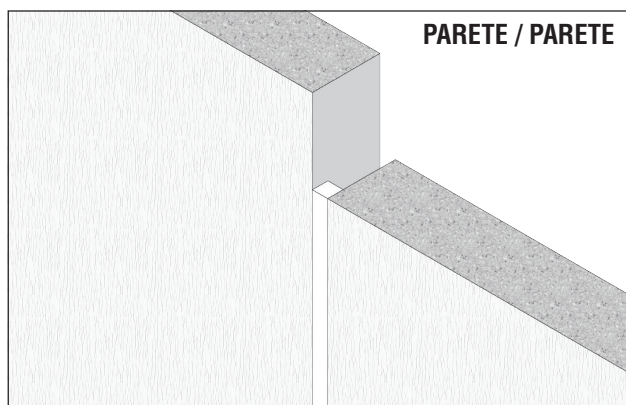

PARETE / PARETE

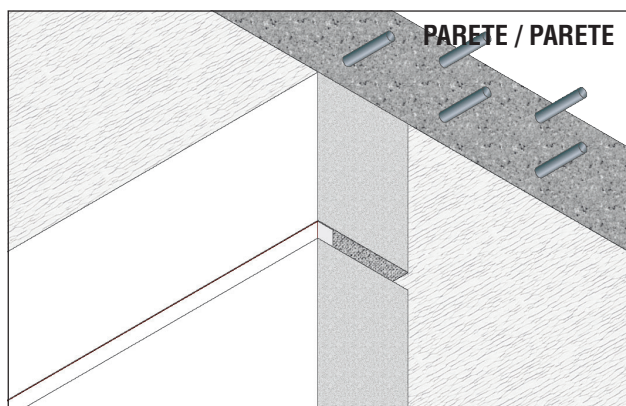


PARETE / PARETE


Rapporto di classificazione: I.G. 391896/4199FR
e Fascicolo tecnico n. 443641
Norma di prova: EN 1366-4

DESCRIZIONE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di protezione di giunti di dilatazione a solaio, con larghezza massima di 20 mm, resistenza al fuoco EI 120 H-X-F e EI 120 V-X-F (solo per giunti $\leq 10 \text{ mm}$), con capacità di movimento sino al 7,5%, costituita da sigillante a base acrilica antifluo GB-MT, in conformità al Rapporto di classificazione I.G. 391896/4199FR e fascicolo tecnico 443641. È necessario estrudere il sigillante per una profondità minima di 15 mm nel caso il giunto abbia larghezza massima di 10 mm; e per una profondità minima di 25 mm nel caso il giunto abbia larghezza massima di 20 mm. L'applicazione può essere eseguita, per norma di prova, indifferentemente sul lato esposto al fuoco, nella parte centrale o sul lato non esposto al fuoco. La protezione si intende estesa per norma di prova anche alla sigillatura di giunti tra parete e solaio, e tra solaio e parete.

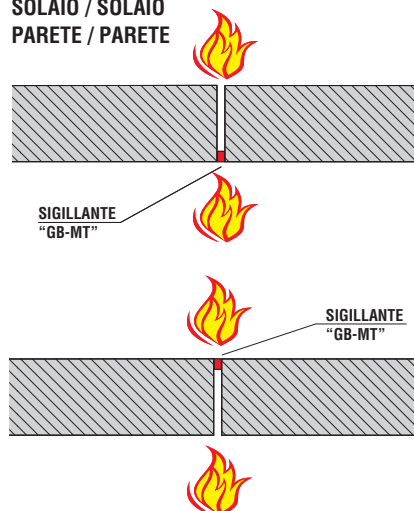SOLAIO / SOLAIO
PARETE / PARETE

SOLAIO / PARETE

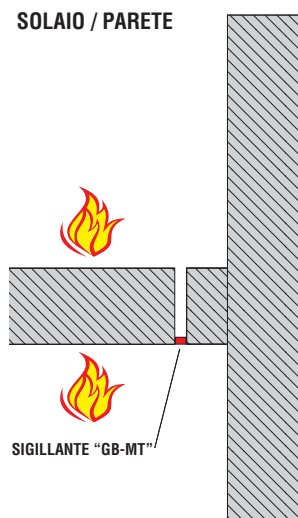

PARETE / SOLAIO

