



GIUNTI DI DILATAZIONE


GIUNTO "GB-P"

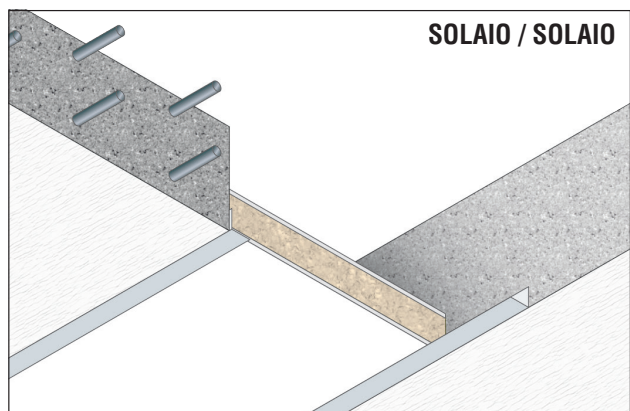

SOLAIO / SOLAIO

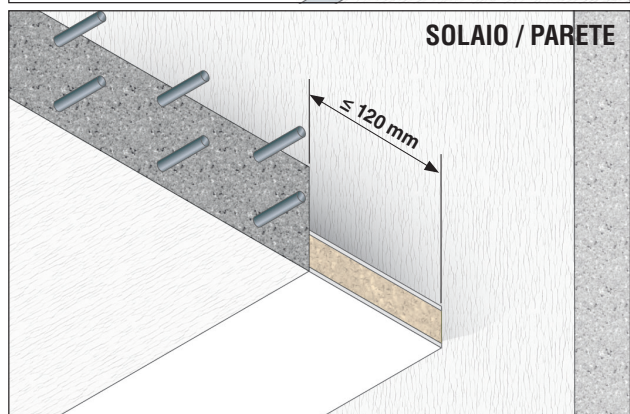

SOLAIO / PARETE

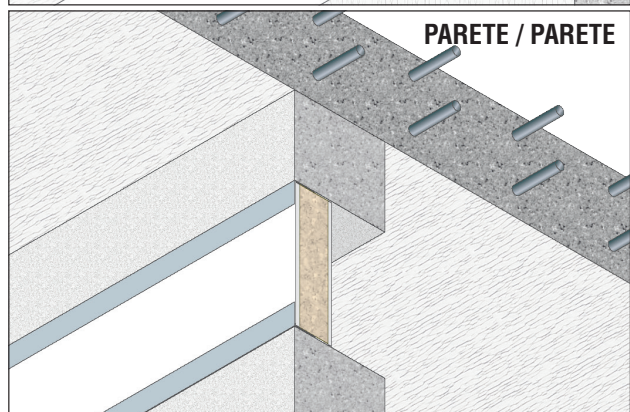

PARETE / PARETE

RESISTENZA AL FUOCO:

EI 120 H-X-B
EI 120 H-X-F

larghezza
≤ 600 mm

CAPACITÀ DI MOVIMENTO FINO AL 7,5%

- **Tipo di giunto:** solaio/solaio
solaio/parete
parete/parete
- **Elemento di supporto:** solai / pareti con spessore ≥ 150 mm;
densità ≥ 550 kg/m³
- **Prodotto da applicare:** GIUNTO "GB-P", SIGILLANTE "GB-MT"
- **Larghezza:** ≤ 600 mm
≤ 120 mm per giunto solaio/parete
- **Fissaggio:** inserimento nel varco
- **Finitura:** non prevista



Rapporto di classificazione: I.G. 391896/4199FR
ETA 21/0116

Norma di prova: EN 1366-4

DESCRIZIONE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di protezione di giunti di dilatazione orizzontali tra solai, con larghezza massima di 600 mm, e con una resistenza al fuoco EI 120 H-X-B ed EI 120 H-X-F, con capacità di movimento sino al 7,5%, costituita da giunti "GB-P", pannelli semirigidi in fibra minerale (dens. 150 kg/m³) trattati su ambo i lati con uno strato di sigillante antincendio, per uno spessore del giunto di 60 mm, in conformità al rapporto di classificazione I.G.391896/4199FR, ETA 21/0116. I pannelli devono essere inseriti mediante leggera compressione all'interno del giunto, indifferentemente sul lato esposto al fuoco, nella parte centrale o sul lato non esposto al fuoco. Solo per giunti di larghezza maggiore di 120 mm fissare, mediante tasselli metallici, perimetralmente, all'interno del varco e a filo dell'intradosso del solaio, dei profili di dimensione 30x30x0,6 mm utili ad appoggiare il pannello GIUNTO GB-P. Sigillare gli spezzoni tra loro, e anche contro la parete, con sigillante antincendio "GB-MT".

NOTA: per larghezze del giunto inferiori a 120 mm **non** è necessario inserire i profili metallici di supporto.
ETA 21/0116

