


ATTRAVERSAMENTI DI TUBI COMBUSTIBILI

COLLARI "GB-C EXTRA PLUS"

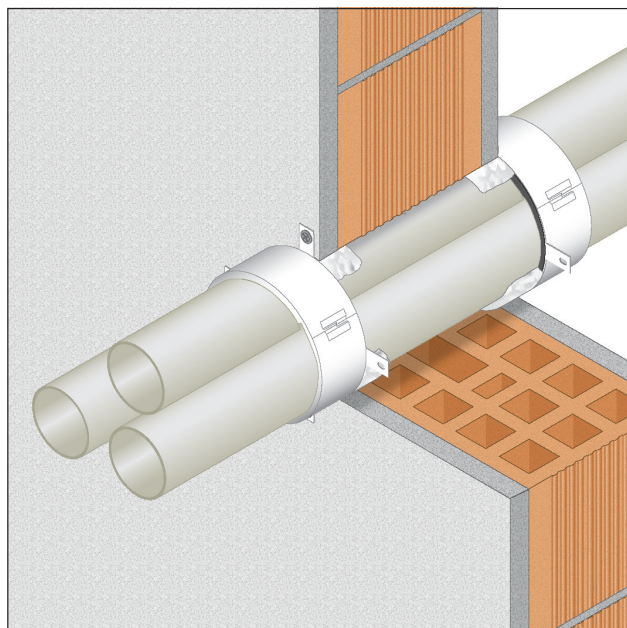

DESCRIZIONE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di COLLARI "GB-C EXTRA PLUS" con resistenza al fuoco EI 120/240 certificata su pareti in muratura con spessore ≥ 150 mm, per la sigillatura di attraversamenti di tubazioni combustibili in PE, PE-HD, ABS, SAN+PVC costituiti da un guscio metallico contenente materiale intumescente in conformità al rapporto di classificazione ETA 25/0027.

RES. AL FUOCO: EI 120/240

- **Diametri:** 32 mm
- **Tipo di supporto:** parete in muratura spessore ≥ 150 mm
- **Tipo di tubazione:** PE, PE-HD, ABS, SAN+PVC
- **Prodotto da applicare:** COLLARI PER TUBAZIONI COMBUSTIBILI "GB-C EXTRA PLUS"
- **Fissaggio:** meccanico con tasselli su muratura
- **Finitura:** non prevista





Rapporto di classificazione: ETA 25/0027
Norma di prova: EN 1366-3

Il collare deve essere avvolto attorno ai tubi e fissato alla parete su entrambi i lati con tasselli ad espansione metallici diametro 6 o 8 mm in numero dipendente dal diametro della tubazione da proteggere. Prima dell'installazione del collare i vuoti/giunti restanti tra la parete ed il tubo penetrante dovranno essere riempiti con SIGILLANTE ANTINCENDIO "GB-MT".

PARETI in CALCESTRUZZO, CEMENTO POROSO, MURATURA

spessore ≥ 150 mm

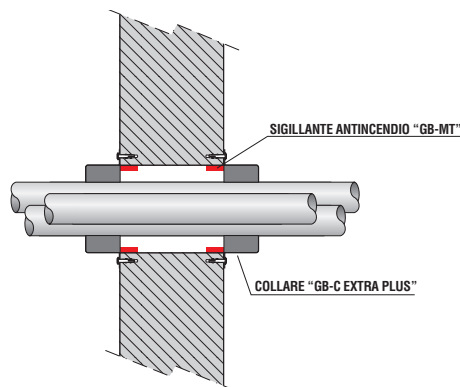

Tipo di tubo	Diametro tubo (mm)	Spessore tubo (mm)	Parete muratura	Classe di resistenza al fuoco	Certificato
 3 x PE PE-HD + PE + ABS (o SAN + PVC) PE-HD + PE (o PE-HD) + ABS (o SAN + PVC)	$\varnothing \leq 32$	2,0	≥ 150 mm	EI 240 U/C	ETA 25/0027
	$\varnothing \leq 32$	2,0		EI 120 U/C	
	$\varnothing \leq 32$	2,0		EI 120 U/C	