


ATTRAV. DI TUBI INCOMBUSTIBILI COIBENTATI

SIGILLANTE ANTINCENDIO "GB-MT"

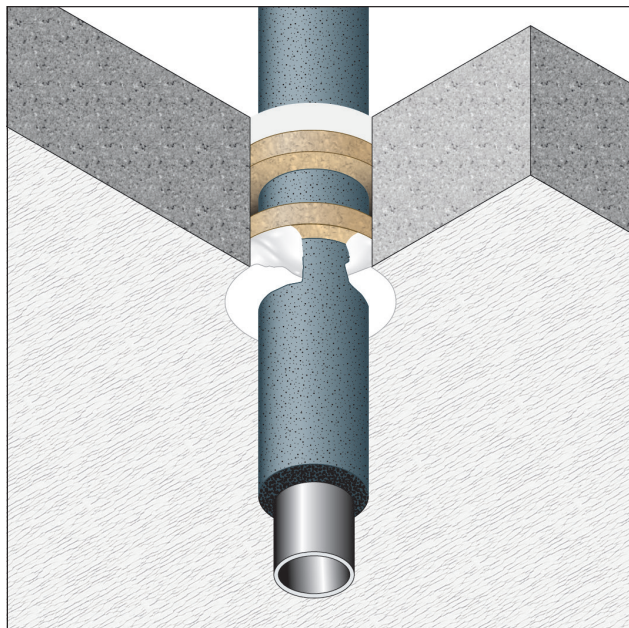

DESCRIZIONE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di SIGILLANTE ANTINCENDIO "GB-MT" con resistenza al fuoco EI 60/180 certificata su solai, per la sigillatura di attraversamenti di tubazioni incombustibili coibentate in conformità al rapporto di classificazione ETA 21/0115. Il sigillante sarà applicato a mezzo apposita pistola su entrambi i lati

RESIST. AL FUOCO: EI 60/180

- **Diametri:** fino a 54 mm
- **Spessore:** da 1,5 a 14,2 mm
- **Tipo di supporto:** solaio spessore ≥ 150 mm, densità ≥ 650 kg/m³
- **Tipo di tubazione:** incombustibile coibentata con elastomeri espansi
- **Prodotto da applicare:** SIGILLANTE ANTINCENDIO "GB-MT"
- **Fissaggio:** a mezzo di apposita pistola
- **Finitura:** non prevista

Rapporto di classificazione: ETA 21/0115
Norma di prova: EN 1366-3

del solaio per una profondità di almeno 25 mm, previo inserimento nel solaio su entrambi i lati di uno strato in lana di roccia spessore 20 mm densità 40 kg/m³ oppure fibra biosolubile AES spessore 25 mm densità 128 kg/m³ (vedi tabella).

Tipo di tubo	Diametro tubo (mm)	Spessore tubo (mm)	Spessore sigillante (mm)	Spessore tamponamento (mm)	Isolamento (mm)	Dimensione massima varco (mm)	Classe di resistenza al fuoco	Certificato
RAME/ACCIAIO/GHISA	12	1,0	25 mm	25 mm fibra biosolubile AES 128 kg/m ³	9 mm	300 x 300	EI 180 C/C	ETA 21/0115
	12 - 54	1,0 - 1,2			9-13 mm		EI 120 C/C	
	12 - 54	1,0 - 1,2			13-25 mm		EI 60 C/C	
ACCIAIO/GHISA	40	1,0 - 14,2	25 mm	20 mm lana di roccia 40 kg/m ³	13-19 mm	300 x 300	EI 180	ETA 21/0115
	40-165	1,0 - 14,2	25 mm	25 mm fibra biosolubile AES 128 kg/m ³	13-19 mm	300 x 300	EI 60	ETA 21/0115
GEBERIT MEPLA MLC	16	2,25	25 mm	25 mm fibra biosolubile AES 128 kg/m ³	9 mm	300 x 300	EI 180 C/C	ETA 21/0115
	16 - 75	2,25-4,7			9-13 mm		EI 60 C/C	
	16 - 75	2,25-4,7			13-25 mm		EI 60 C/C	

ATTRAVERSAMENTI a solaio

