


ATTRAV. DI TUBI INCOMBUSTIBILI NON COIBENTATI

SIGILLANTE ANTINCENDIO "GB-MT"

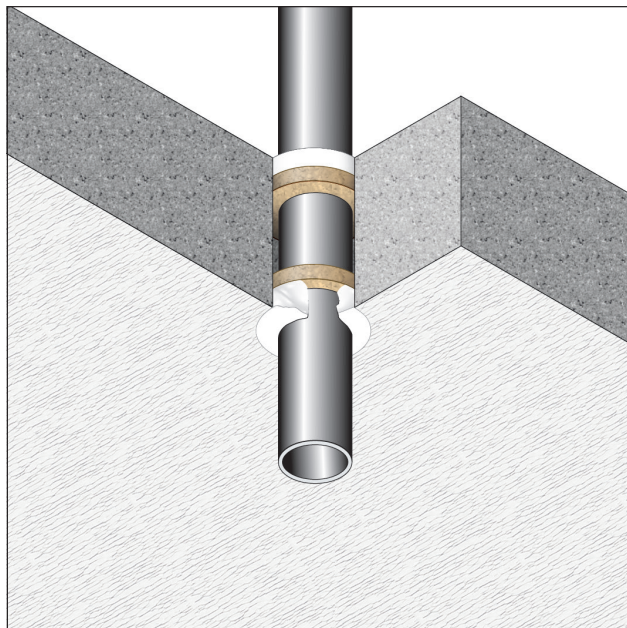

DESCRIZIONE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di SIGILLANTE ANTINCENDIO "GB-MT" con resistenza al fuoco EI 120/240 C/U certificata su solai, per la sigillatura di attraversamenti di tubazioni incombustibili non coibentate, in conformità al rapporto di classificazione ETA 21/0115.

Il sigillante sarà applicato a mezzo apposita pistola su entrambi i lati del

RESIST. AL FUOCO: EI 120/240 C/U

- **Diametri:** fino a 16 mm
- **Spessore:** da 1,5 a 7,5 mm
- **Tipo di supporto:** solaio spessore ≥ 150 mm, densità ≥ 650 kg/m³
- **Tipo di tubazione:** incombustibile non coibentata
- **Prodotto da applicare:** SIGILLANTE ANTINCENDIO "GB-MT"
- **Fissaggio:** a mezzo di apposita pistola
- **Finitura:** non prevista

Rapporto di classificazione: ETA 21/0115
Norma di prova: EN 1366-3

solaio per una profondità di almeno 25 mm previo inserimento di uno strato in lana di roccia spessore 25 mm densità 140 kg/m³, oppure fibra biosolubile AES spessore 25 mm densità 128 kg/m³ (vedi tabella).

Tipo di tubo	Diametro tubo (mm)	Spessore tubo (mm)	Spessore tamponamento (mm)	Dimensione massima varco (mm)	Solaio (spessore/densità)	Classe di resistenza al fuoco	Certificato
ACCIAIO/ GHISA	16	1,5 – 7,5	25 mm lana di roccia 140 kg/m ³	300 x 300	≥ 150 mm ≥ 650 kg/m ³	EI 240 C/U	ETA 21/0115
	16	1,5 – 7,5	25 mm fibra biosolubile AES 128 kg/m ³	100 x 1000		EI 120 C/U	ETA 21/0115

ATTRAVERSAMENTI a solaio

