


ATTRaversamento DI BLINDOSBARRA

MANICOTTO "GB-ML"

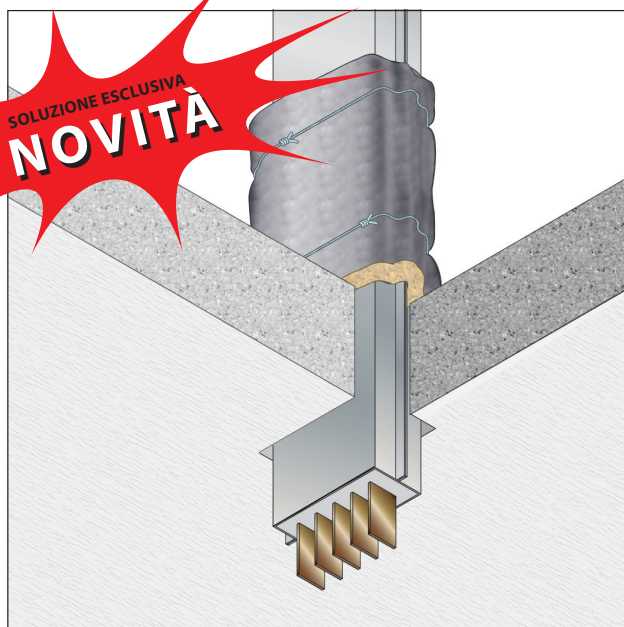

DESCRIZIONE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di protezione di attraversamento di barre per la distribuzione elettrica del tipo "Blindosbarra" con resistenza al fuoco EI 120 certificata su solai, eseguita con manicotto "GB-ML" costituito da un feltro a base di lane minerali spessore 30 mm, densità 80 kg/mc in conformità al rapporto di classificazione I.G. 392776/4208FR.

RESISTENZA AL FUOCO:


- **Dimensione:** blindosbarra 160 x 75 mm
- **Tipo di supporto:** solaio sp. ≥ 150 mm, densità ≥ 550 kg/m³
- **Prodotto da applicare:** sigillante antincendio "GB-MT" manicotto "GB-ML"
- **Fissaggio:** applicazione del sigillante a mezzo di apposita pistola e applicazione del manicotto con legacci in filo di acciaio
- **Finitura:** non prevista

Rapporto di classificazione: I.G. 392776/4208FR
Norma di prova: EN 1366-3


Misurare le dimensioni della barra elettrica da proteggere e tagliare il quantitativo di manicotto "GB-ML" necessario a ricoprirla. Avvolgere il manicotto "GB-ML" attorno alla barra sull'estradosso del solaio per un'altezza di 300mm, accostandolo al solaio. Fissare il manicotto "GB-ML" mediante legacci di filo di acciaio ritorto.

Sigillare lo spazio perimetrale della barra elettrica all'intradosso del solaio con sigillante GB-MT.

SOLAIO

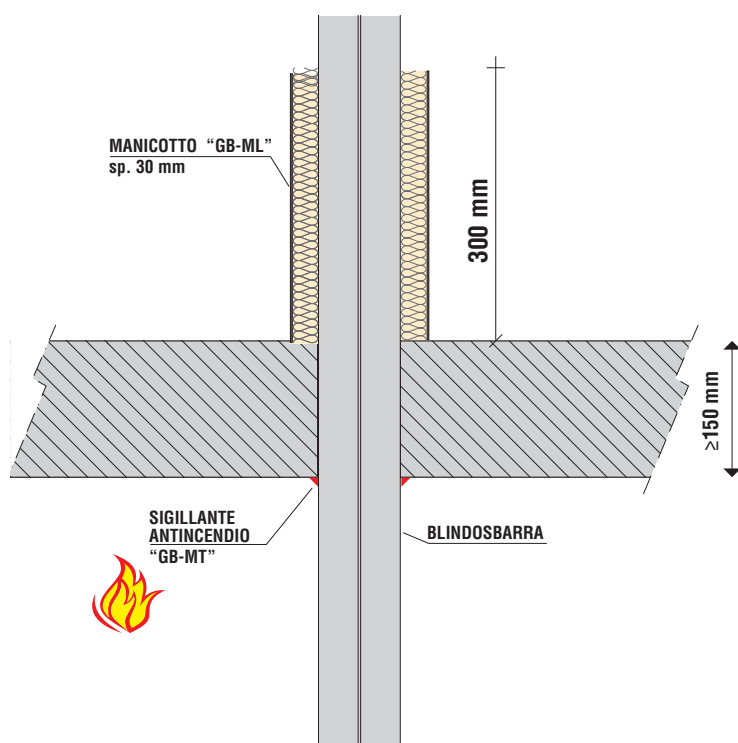

MANICOTTO "GB-ML"
sp. 30 mm



SIGILLANTE
ANTINCENDIO
"GB-MT"

