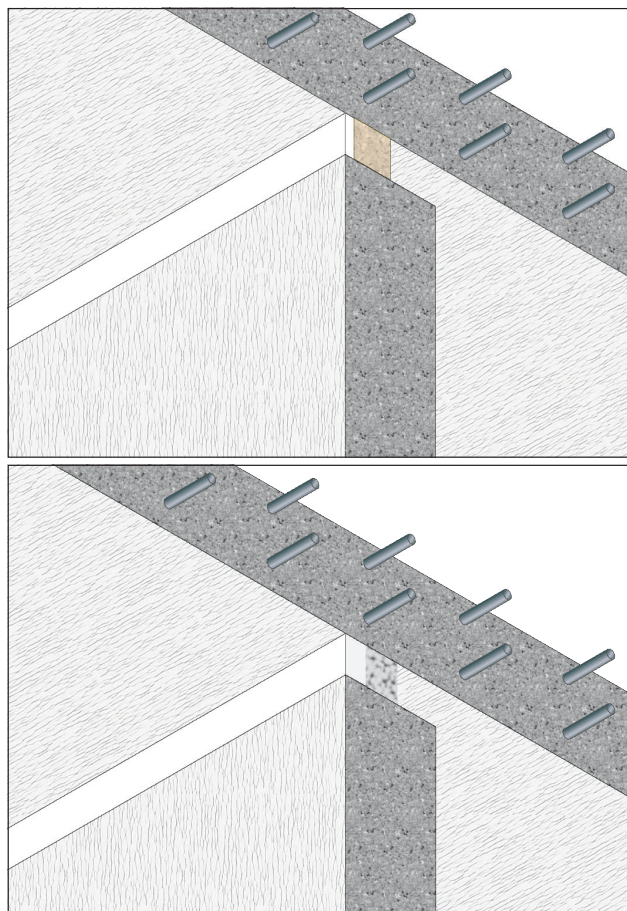


GIUNTI DI DILATAZIONE ORIZZONTALI PARETE/SOLAIO

SIGILLANTE "GB-MT"



DESCRIZIONE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di protezione di giunti di dilatazione orizzontali tra pareti e solai:

- con larghezza massima di 50 mm, resistenza al fuoco EI 60 T-X-F-W50, con capacità di movimento sino al 7,5%, costituita da uno strato in lana di roccia spessore 60 mm, densità maggiore di 33 kg/m³ ed uno strato di SIGILLANTE ANTINCENDIO "GB-MT", spessore minimo 10 mm.
- con larghezza massima di 30 mm, resistenza al fuoco EI 60/120 T-X-F-W30, con capacità di movimento sino al 7,5%, costituita da uno strato in lana di roccia spessore 20 mm, densità 40 kg/m³, o fibra biosolubile

RESISTENZA AL FUOCO:**EI 60 T-X-F-W50**larghezza
≤ 50 mm**RESISTENZA AL FUOCO:****EI 60/120 T-X-F-W30**larghezza
≤ 30 mm**CAPACITÀ DI MOVIMENTO FINO AL 7,5%**• **Tipo di giunto:** parete/solaio• **Prodotto da applicare:** SIGILLANTE ANTINCENDIO "GB-MT"

- su lana di roccia, spes. 60 mm, densità minima 33 kg/m³ (W50)
- su lana di roccia, spessore 20 mm, densità 40 kg/m³ (W30)
- su fibra biosolubile AES, spess. 48 mm, densità 128 kg/m³ (W30)

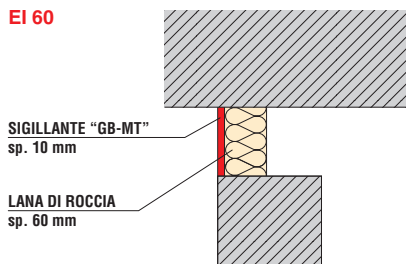
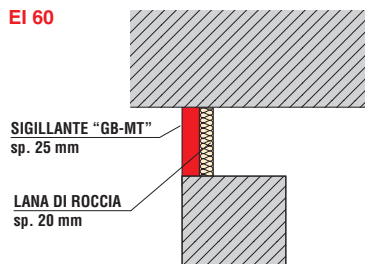
• **Larghezza:** ≤ 50 mm e ≤ 30 mm• **Fissaggio:** a mezzo di apposita pistola• **Finitura:** è possibile la verniciatura**Rapporto di classificazione: ETA 21/0319****Norma di prova: EN 1366-4**

AES spessore 48 mm, densità 128 kg/m³ ed uno strato di SIGILLANTE ANTINCENDIO "GB-MT" spessore minimo 25 mm (vedi tabella).

In conformità al rapporto di classificazione ETA 21/0319.

È necessario procedere all'inserimento dei pannelli in lana di roccia o fibra biosolubile nel giunto mediante leggera compressione, dove rimarranno fissati ritornando in parte alle dimensioni originali per l'espansione di ritorno e successivamente sigillare esternamente il giunto mediante stesura di uno strato di SIGILLANTE ANTINCENDIO "GB-MT" di spessore 10 mm.

Larghezza del giunto	Orientamento giunto	Spessore "GB-MT"	Tamponamento	Elementi di supporto	Classificazione	Certificato
≤ 50 mm	Orizzontale su costruzione verticale	10 mm su un lato	lana di roccia spessore 60 mm densità > 33 kg/m ³	Pareti e solai in muratura o calcestruzzo con sp. ≥ 150 mm, densità ≥ 650 kg/m ³	EI 60 T-X-F-W50	ETA 21/0319
≤ 30 mm	Orizzontale su costruzione verticale	25 mm su un lato	lana di roccia spessore 20 mm densità 40 kg/m ³	Pareti e solai in muratura o calcestruzzo con sp. ≥ 150 mm, densità ≥ 650 kg/m ³	EI 60 T-X-F-W30	ETA 21/0319
≤ 30 mm	Orizzontale su costruzione verticale	25 mm su un lato	fibra biosolubile AES spessore 48 mm densità 128 kg/m ³	Pareti e solai in muratura o calcestruzzo con sp. ≥ 150 mm, densità ≥ 650 kg/m ³	EI 120 T-X-F-W30	ETA 21/0319

EI 60**EI 60****EI 120**