


GIUNTI DI DILATAZIONE ORIZZONTALI PARETE/PARETE

SIGILLANTE "GB-MT"

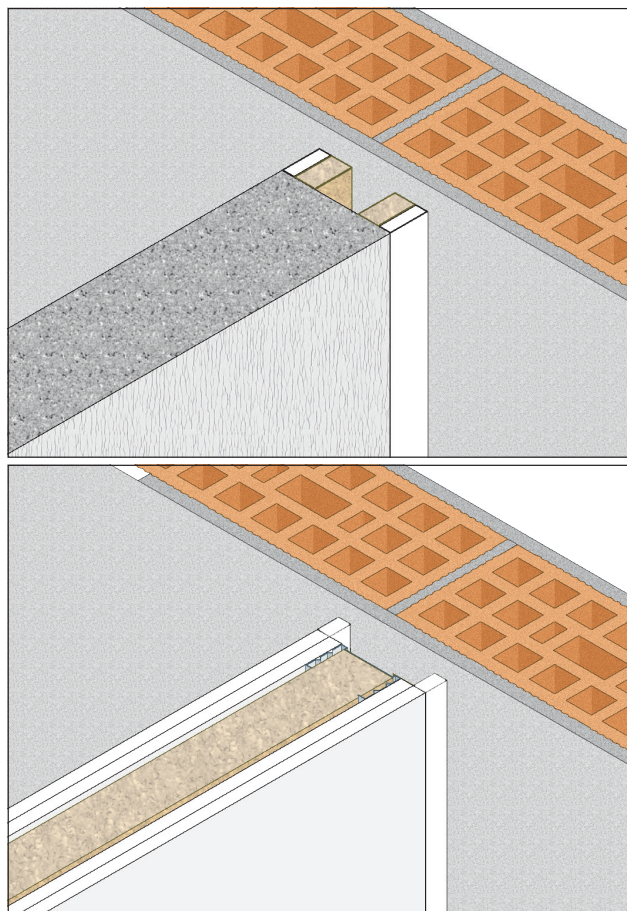

RESISTENZA AL FUOCO:
EI 120 V-X-F-W00 a 30

larghezza
≤ 30 mm

RESISTENZA AL FUOCO:
EI 90 V-X-F-W15

larghezza
≤ 15 mm

CAPACITÀ DI MOVIMENTO FINO AL 7,5%

• **Tipo di giunto:** parete/parete

• **Prodotto da applicare:** SIGILLANTE ANTINCENDIO "GB-MT"

- su lana di roccia, spes. 20 mm, densità 35 kg/m³ (W30)

- spessore 12,5 mm (W15)

• **Larghezza:** ≤ 30 mm e < 15 mm

• **Fissaggio:** a mezzo di apposita pistola

• **Finitura:** è possibile la verniciatura

Rapporto di classificazione: ETA 21/0319

Norma di prova: EN 1366-4

DESCRIZIONE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di protezione di giunti di dilatazione verticali tra pareti e pareti:

- con larghezza massima di 30 mm, resistenza al fuoco EI 120 V-X-F-W00 a 30, con capacità di movimento sino al 7,5%, costituita da uno strato in lana di roccia spessore 20 mm, densità di 35 kg/m³ ed uno strato di SIGILLANTE ANTINCENDIO "GB-MT", spessore 12,5 mm su due lati.


- con larghezza massima di 15 mm, resistenza al fuoco EI 90 V-X-F-W15, con capacità di movimento sino al 7,5%, costituita da uno strato di SIGILLANTE ANTINCENDIO "GB-MT" spessore 12,5 mm (vedi tabella).

In conformità al rapporto di classificazione ETA 21/0319.

Nel caso di parete in muratura (no in cartongesso) è necessario procedere all'inserimento dei pannelli in lana di roccia nel giunto mediante leggera compressione, dove rimarranno fissati ritornando in parte alle dimensioni originali per l'espansione di ritorno. Sigillare esternamente i giunti mediante stesura di uno strato di SIGILLANTE ANTINCENDIO "GB-MT" di opportuno spessore.

Larghezza del giunto	Orientamento giunto	Spessore "GB-MT"	Tamponamento	Elementi di supporto	Classificazione	Certificato
≤ 30 mm	Verticale su costruzione verticale	12,5 mm su due lati	lana di roccia sp. 20 mm densità 35 kg/m ³	Pareti in muratura o calcestruzzo con sp. ≥ 150 mm, densità ≥ 650 kg/m ³	EI 120 V-X-F-W00 a 30	ETA 21/0319
< 15 mm	Verticale su costruzione verticale	12,5 mm su due lati	—	Pareti in cartongesso con sp. ≥ 100 mm, 2 lastre per lato	EI 90 V-X-F-W15	ETA 21/0319

EI 120

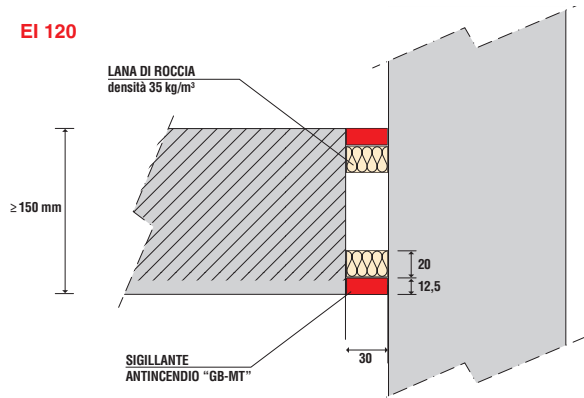

EI 90

