


PILASTRI IN C.A.

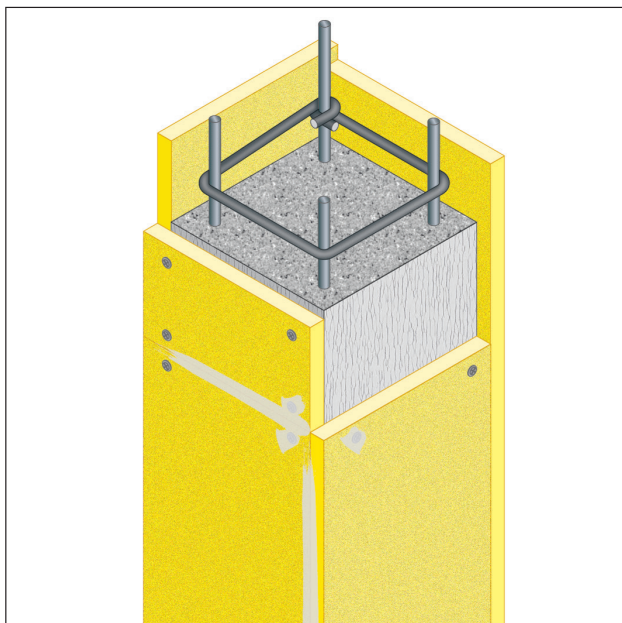

DESCRIZIONE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di protezione di pilastri in cemento armato con resistenza al fuoco R 30/60/90/120/180/240 realizzata con lastre FIREGUARD® spessore... mm (vedi tabelle), dimensioni massime 1200x2000 mm, costituite da silicati e solfati di calcio, esenti da amianto, prodotte per laminazione con controllo dell'essiccazione in stabilimento, in classe A1 (incombustibile) di reazione al fuoco, in conformità al rapporto di valutazione ITB 03061-A2/25 secondo norma EN 13381-3.

Spessore di protezione con lastre FIREGUARD® in funzione della resistenza al fuoco richiesta in conformità alla tabella 5.2a della norma EN 1992-1-2, considerando un fattore di utilizzazione $\mu_{fi} = 0,5$, esposizione su 4 lati con copriferro esistente = 1 cm.

* - consultare l'ufficio tecnico

** - con 3,5 cm di copriferro

Spessore di protezione con lastre FIREGUARD® in funzione della resistenza al fuoco richiesta in conformità alla tabella 5.2a della norma EN 1992-1-2, considerando un fattore di utilizzazione $\mu_{fi} = 0,7$, esposizione su 4 lati con copriferro esistente = 1 cm.

* - consultare l'ufficio tecnico

Spessore di protezione con lastre FIREGUARD® in funzione della resistenza al fuoco richiesta in conformità alla tabella 5.2b della norma EN 1992-1-2,
- considerando un fattore di utilizzazione $\mu_{fi} = 0,5$,
- snellezza < 30,
- rapporto meccanico di armatura $\epsilon = 0,5$,
- esposizione su 4 lati con copriferro esistente = 0 cm.

* - consultare l'ufficio tecnico

REAZIONE AL FUOCO: A1

RESISTENZA AL FUOCO: R30-240

- **Supporto:** pilastri in cemento armato
- **Rivestimento protettivo:** lastre FIREGUARD® (vedi tabelle)
- **Fissaggio:** con tasselli metallici ad espansione diametro 6 mm passo 500 mm
- **Finitura:** stuccatura giunti e teste dei tasselli con stucco FIREGUARD COMPOUND

SPESSORE EQUIVALENTE PER LASTRE FIREGUARD® 13 (mm)

T (min)	30'	60'	90'	120'	180'	240'
sp (mm)	51	61	68	68	61	38

Assesment report: ITB 03061-A2/25

Norma di prova: EN 13381-3 – EN 1992-1-2

Le lastre saranno applicate con tasselli metallici ad espansione diametro 6 mm lunghezza 40 mm posti ad interasse 500 mm. La finitura dei giunti e delle teste dei tasselli sarà realizzata con stucco FIREGUARD COMPOUND.

DIMENSIONI MINIME DEL PILASTRO (mm)	COPRIFERRO = 1 cm ALTEZZE < 3 m					
	R30	R60	R90	R120	R180	R240
200 x 200	12,7	12,7	12,7 + 12,7	12,7 + 12,7	*	*
250 x 250	12,7	12,7	12,7	12,7 + 12,7	*	*
300 x 300	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	*
350 x 350	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	*
450 x 450	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7 **

DIMENSIONI MINIME DEL PILASTRO (mm)	COPRIFERRO = 1 cm ALTEZZE < 3 m					
	R30	R60	R90	R120	R180	R240
200 x 200	12,7	12,7	12,7 + 12,7	12,7 + 12,7	*	*
250 x 250	12,7	12,7	12,7	12,7	*	*
300 x 300	12,7	12,7	12,7	12,7	*	*
350 x 350	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	*

DIMENSIONI MINIME DEL PILASTRO (mm)	COPRIFERRO = 0 cm ALTEZZE > 3 m					
	R30	R60	R90	R120	R180	R240
200 x 200	12,7	12,7	12,7	*	*	*
250 x 250	12,7	12,7	12,7	*	*	*
300 x 300	12,7	12,7	12,7	12,7 + 12,7	*	*
350 x 350	12,7	12,7	12,7	12,7	*	*
400 x 400	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	*
500 x 500	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	*
600 x 600	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7