# RIQUALIFICAZIONE PARETI NON PORTANTI

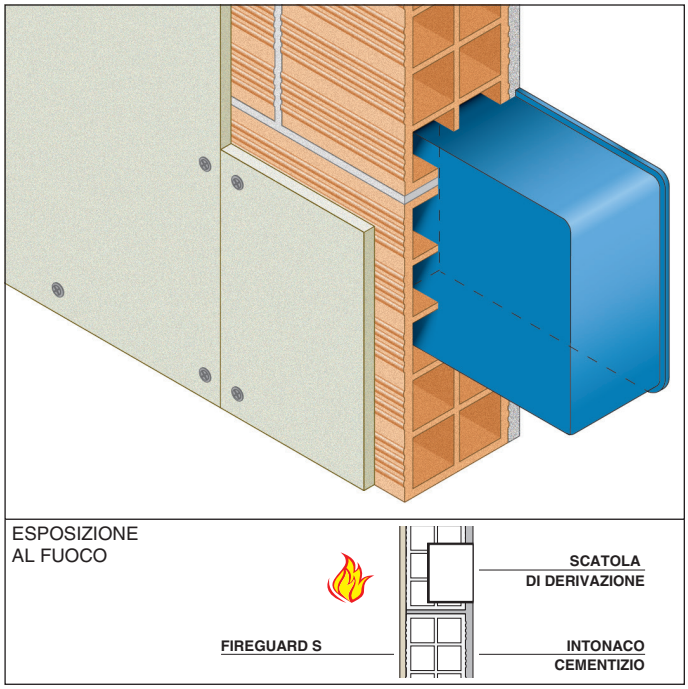


## REAZIONE AL FUOCO: A1

## RESISTENZA AL FUOCO: EI 120

- **Supporto:** parete in laterizio forato spessore 80 mm e intonaco sul lato non esposto.
- **Rivestimento protettivo:** lastre FIREGUARD® S spessore 1 x 8 mm tassellate
- **Fissaggio:** tasselli metallici ad espansione diametro 9 mm passo 550 mm
- **Finitura:** con FIREGUARD COMPOUND non necessaria ai fini antincendio
- **Campo di applicazione diretta:** altezza: fino a 4 metri
  passaggio impianti elettrici: scatola di derivazione 200x100 mm sul lato non esposto
- **Campo di applicazione estesa: fascicolo tecnico approvato da Istituto Giordano N° 302151.**
  Altezza massima: 8 metri
  Blocco di diversa natura (per il dimensionamento ed il tipo di blocco consultare l'ufficio tecnico)

**Rapporto di classificazione: I.G. 275726/3239FR**
**e Fascicolo Tecnico 302151**
**Norma di prova: EN 1364-1**

### Descrizione di capitolato

Fornitura e posa in opera di rivestimento di pareti in laterizio forato spessore 80 mm con intonaco sul lato non esposto al fuoco spessore 10 mm, con resistenza al fuoco EI 120 realizzato con lastre FIREGUARD®S spessore 8 mm, dimensioni massime 1200x2400 mm, costituite da silicati a matrice cementizia, esenti da amianto, in classe A1 (incombustibile) di reazione al fuoco, in conformità al rapporto di classificazione I.G. 275726/3239FR.

Le lastre saranno applicate con posa verticale con tasselli metallici ad espansione diametro 9 mm lunghezza 40 mm ad interasse 550 mm.

**GLOBAL BUILDING S.r.l. · Socio Unico**
Via L. Galvani, 2 · 31027 Spresiano (TV)
P.IVA 03505060263 · T +39 0422 892728
**info@globalbuilding.it · www.globalbuilding.it**

## PROTEZIONE GIUNTI LINEARI

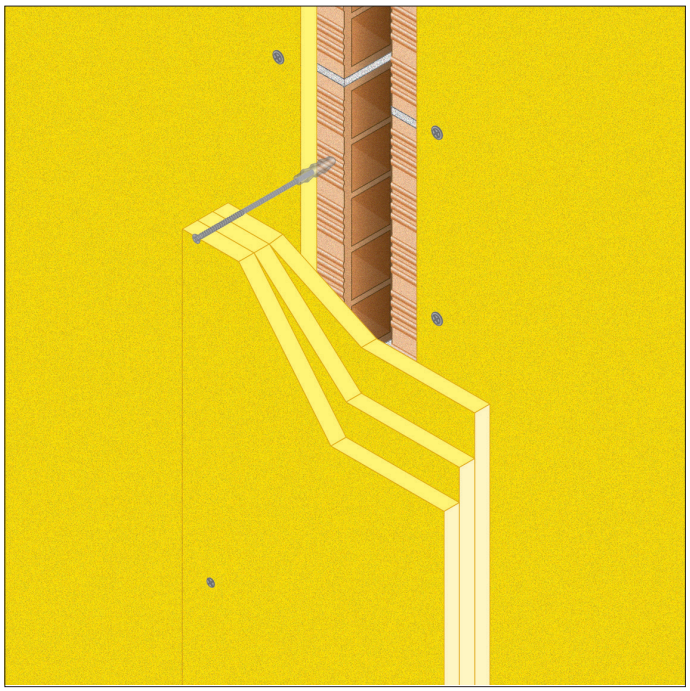

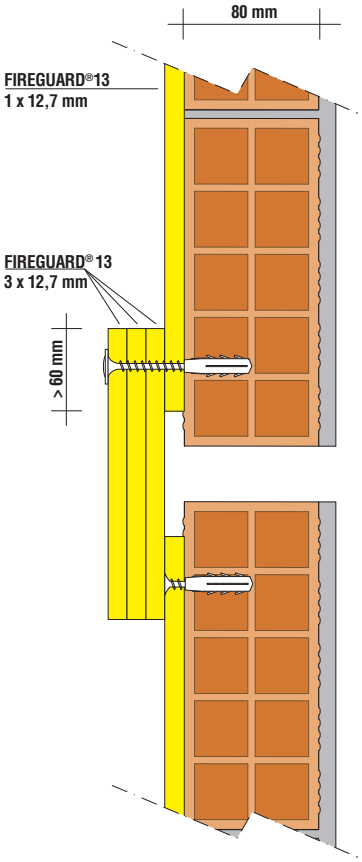


**GLOBAL BUILDING S.r.l. · Socio Unico**
Via L. Galvani, 2 · 31027 Spresiano (TV)
P.IVA 03505060263 · T +39 0422 892728
**info@globalbuilding.it · www.globalbuilding.it**