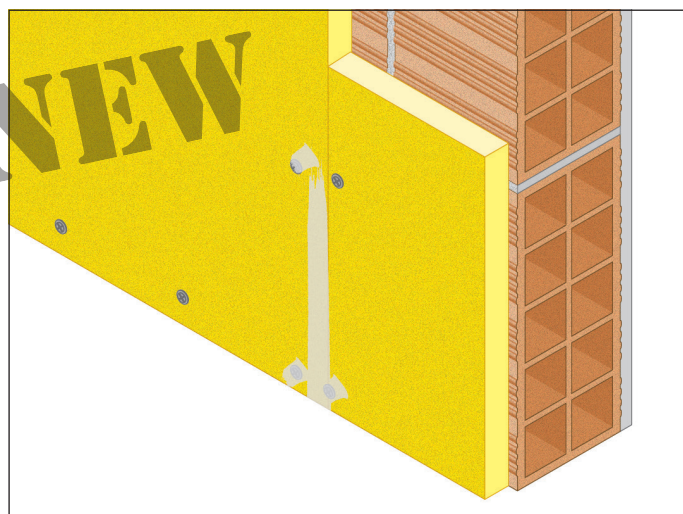



RIQUALIFICAZIONE PARETI NON PORTANTI

ESPOSIZIONE
AL FUOCO

FIREGUARD 18

INTONACO
CEMENTIZIO

DESCRIZIONE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di rivestimento di pareti in laterizio forato spessore 80 mm con intonaco sul lato non esposto al fuoco spessore 10 mm, con resistenza al fuoco EI 180 realizzato con lastre FIREGUARD®18 spessore 18,0 mm costituite da silicati e solfati di calcio, esenti da amianto, prodotte per laminazione con controllo dell'essiccazione in stabilimento, in classe A1 (incombustibile) di reazione al fuoco, in conformità al rapporto di classificazione G. 403515/4300FR.

REAZIONE AL FUOCO: A1**RESISTENZA AL FUOCO: EI 180**

- **Supporto:** parete in laterizio forato spessore 80 mm e intonaco sul lato non esposto.
- **Rivestimento protettivo:** lastre FIREGUARD® 18 spessore 18,0 mm tassellate
- **Fissaggio:** tasselli metallici ad espansione diametro 9 mm passo 550 mm in larghezza e passo 500 mm in altezza
- **Finitura:** stuccatura giunti e teste dei tasselli con FIREGUARD COMPOUND non necessaria ai fini antincendio
- **Campo di applicaz. diretta:** altezza: fino a 4 metri passaggio impianti elettrici: consentito solo con apposita certificazione
- **Campo di applicazione estesa: fascicolo tecnico approvato da Istituto Giordano N° 409508.**
Altezza massima: 8 metri
Blocco di diversa natura (per il dimensionamento ed il tipo di blocco consultare l'ufficio tecnico)

Rapporto di classificazione: I.G. 403515/4300FR
e Fascicolo Tecnico 409508
Norma di prova: EN 1364-1

Le lastre saranno applicate con posa verticale con tasselli metallici ad espansione diametro 9 mm lunghezza 45 mm ad interasse 550 mm in larghezza e 500 mm in altezza.

La finitura dei giunti e delle teste dei tasselli sarà realizzata con stucco FIREGUARD COMPOUND non necessaria ai fini antincendio.