


RIQUALIFICAZIONE PARETI SCORZONI E CANTINELLE

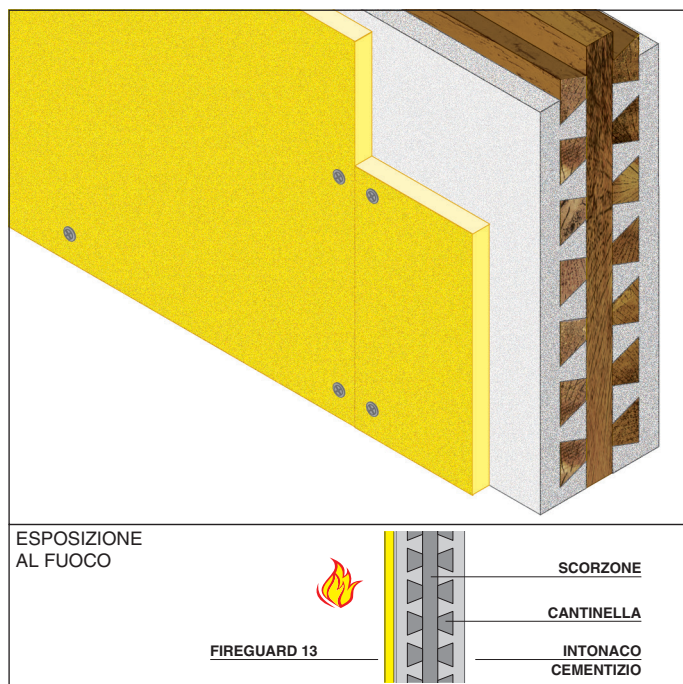

DESCRIZIONE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di riqualficazione di pareti scorzoni e cantinelle spessore 90 mm con resistenza al fuoco EI 180, realizzata con lastre FIREGUARD®13 di sp. 12,7 mm, dimensioni massime 1200x2000 mm, costituite da silicati e solfati di calcio, esenti da amianto, prodotte per laminazione con controllo dell'essiccazione in stabilimento, in classe A1 (incombustibile) di reazione al fuoco, in conformità al rapporto di classificazione I.G. 288149/3351FR.

REAZIONE AL FUOCO: A1**RESISTENZA AL FUOCO: EI 180**

- **Supporto:** parete scorzoni e cantinelle spessore 90 mm
- **Rivestimento protettivo:** lastre FIREGUARD® 13 spessore 1x12,7 mm
- **Fissaggio:** viti autoperforanti diametro 3,5 mm passo 250 mm
- **Finitura:** con FIREGUARD COMPOUND non necessaria ai fini antincendio
- **Campo di applicazione diretta:**
altezza: fino a 4 metri
passaggio impianti elettrici: consentito solo con apposita certificazione
- **Campo di applicazione estesa:** consultare l'ufficio tecnico

Rapporto di classificazione: I.G. 288149/3351FR
Norma di prova: EN 1364-1

Le lastre saranno applicate sul lato esposto al fuoco con posa verticale con viti autoperforanti fosfatate diametro 3,5 mm lunghezza 55 mm a passo 250 mm.