


RIQUALIFICAZIONE PARETI IN CEMENTO ARMATO E POLISTIROLO

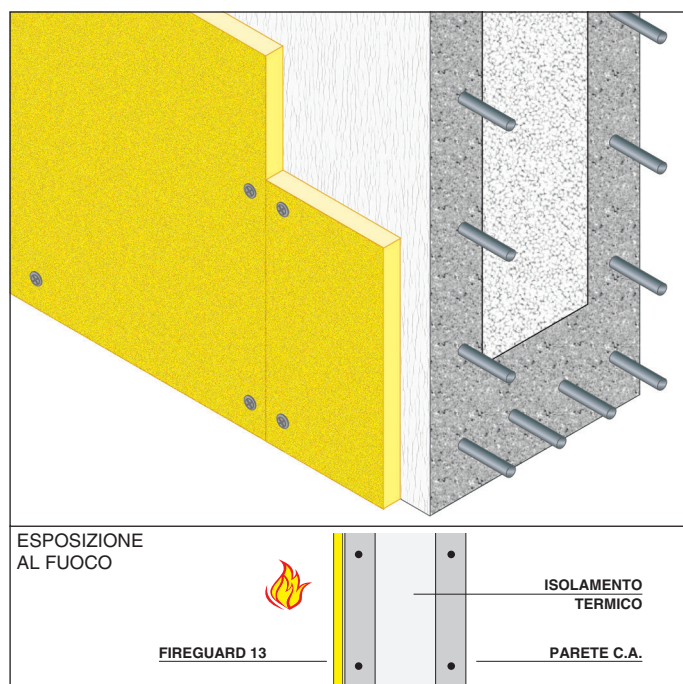

DESCRIZIONE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di rivestimento di pareti in cemento armato e polistirolo spessore 40+80+40 mm, con resistenza al fuoco EI 120 realizzato con lastre FIREGUARD® 13, spessore 12,7 mm, dimensioni massime 1200 x 2000 mm, costituite da silicati e solfati di calcio, esenti da amianto, prodotte per laminazione con controllo dell'essiccazione in stabilimento, in classe A1 (incombustibile) di reazione al fuoco, in conformità al rapporto di classificazione I.G. 296345/3436FR.

REAZIONE AL FUOCO: A1**RESISTENZA AL FUOCO: EI 120****altezza
≤ 12 m**

- **Supporto:** parete in cemento armato con isolamento termico spessore 40+80+40 mm
- **Rivest. protettivo:** lastre FIREGUARD® 13 spessore 12,7 mm tassellate
- **Fissaggio:** tasselli met. ad espansione Ø 6 mm passo 500 mm
- **Finitura:** con FIREGUARD COMPOUND non necessaria ai fini antincendio
- **Campo di applicazione diretta:** altezza: fino a 4 metri passaggio impianti elettrici: consentito solo con apposita certificazione
- **Campo di applicazione estesa**
Fascicolo tecnico approv. da Istituto Giordano N° 341089
per altezze fino a 12 metri
con pannelli orizzontali e verticali

Rapporto di classificazione: I.G. 296345/3436FR
Norma di prova: EN 1364-1

Le lastre saranno applicate con posa verticale con tasselli metallici ad espansione con larghezza 6 mm e lunghezza 40 mm ad interasse di 500 mm.