


RIQUALIFICAZIONE DI PARETI IN POLIURETANO

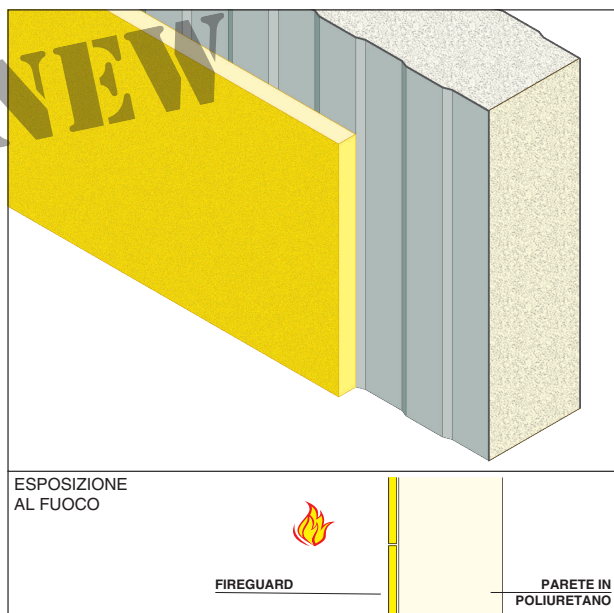

DESCRIZIONE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di rivestimento di pareti in poliuretano con resistenza al fuoco EI 30-180 realizzato con lastre FIREGUARD spessore 12,7 mm e 18 mm costituite da silicati e solfati di calcio, esenti da amianto, prodotte per laminazione con controllo dell'essiccazione in stabilimento, in classe A1 (incombustibile) di reazione al fuoco, in conformità al fascicolo tecnico approvato da Istituto Giordano 443645.


REAZIONE AL FUOCO: A1

RESISTENZA AL FUOCO: EI 30 -180


- **Supporto:** pareti in poliuretano
- **Rivestimento protettivo:**
 - 1 lastra FIREGUARD 18 (spessore 1x18 mm) **EI 30**
 - 2 lastre FIREGUARD 13 (spessore 2x12,7 mm) **EI 60**
 - 2 lastre FIREGUARD 18 (spessore 2x18 mm) **EI 120**
 - 3 lastre FIREGUARD 13 (spessore 3x12,7 mm) **EI 120**
 - 3 lastre FIREGUARD 18 (spessore 3x18 mm) **EI 180**
- **Finitura:** stuccatura giunti e teste delle viti con FIREGUARD COMPOUND
- **Campo di applicazione diretta:**
altezza: fino a 4 metri
- **Campo di applicazione estesa:** consultare l'ufficio tecnico

Fascicolo Tecnico I.G. 443645
Norma di Prova: EN 1364-1


Le lastre saranno applicate con posa orizzontale a giunti sfalsati con viti autoperforanti fosfatate diametro 3,5 mm secondo un interasse 600 x 250 mm direttamente alle pareti.




EI 30
FIREGUARD 18
(sp. 1x18 mm)




EI 120
FIREGUARD 13
(sp. 3x12,7 mm)



EI 60
FIREGUARD 13
(sp. 2x12,7 mm)



EI 180
FIREGUARD 18
(sp. 3x18 mm)



EI 120
FIREGUARD 18
(sp. 2x18 mm)