


CONTROSOFFITTO A MEMBRANA

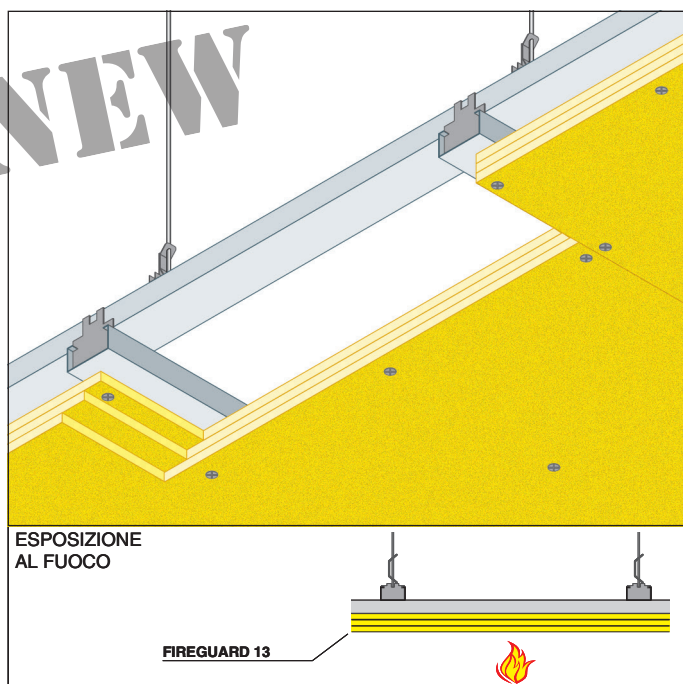

DESCRIZIONE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di controsoffitto a membrana con resistenza al fuoco EI 120 (a←b), realizzato con tre lastre FIREGUARD® 13, spessore 12,7 mm, costituite da silicati e solfati di calcio, esenti da amianto, prodotte per laminazione con controllo dell'essiccazione in stabilimento, in classe A1 (incombustibile) di reazione al fuoco, in conformità al rapporto di classificazione I.G. 276492/3246FR e Fascicolo Tecnico 399956.

Le lastre saranno avvitate con viti autopерforanti fosfatate diametro

REAZIONE AL FUOCO: A1**RESISTENZA AL FUOCO: EI 120 (a←b)**

- **Tipo di solaio:** qualsiasi
- **Distanza dal solaio:** qualsiasi
- **Orditura:** profili a "C" 50x27x0,6 mm sia per l'orditura primaria che per l'orditura secondaria
- **Pendinatura:** a passo 600 mm
- **Rivestimento protettivo:** lastre FIREGUARD® 13 spessore 3x12,7 mm
- **Finitura:** con FIREGUARD COMPOUND non necessaria ai fini antincendio

**Rapporto di classificazione: I.G. 276492/3246FR
e Fascicolo Tecnico 399956
Norma di prova: EN 1364-2**

3,5 mm lunghezza 25 mm per lo strato superiore, lunghezza 35 mm per lo strato intermedio a passo 600 mm e lunghezza 55 mm a passo 250 mm per lo strato inferiore, ad una struttura metallica composta da una orditura secondaria costituita da profilati a "C" in acciaio zincato dimensioni 50x27x0,6 mm, posti ad interasse di 400 mm e da una orditura metallica principale costituita dagli stessi profili a "C" posti ad interasse di 700 mm, fissati all'orditura secondaria a mezzo di appositi ganci ortogonali e pendinati ad interasse di 600 mm.