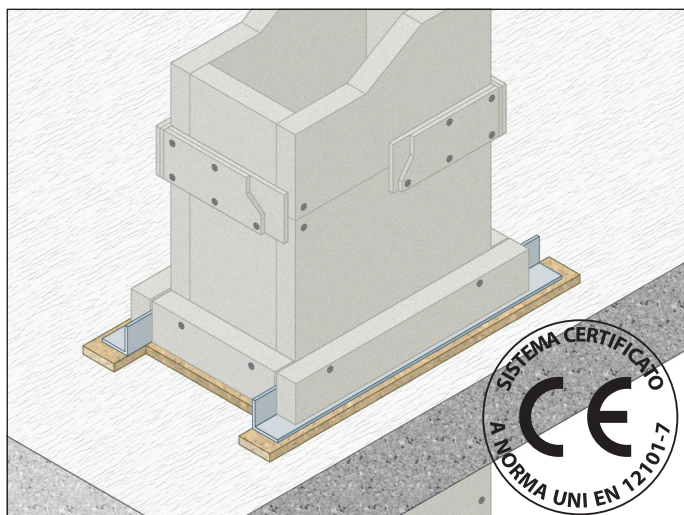
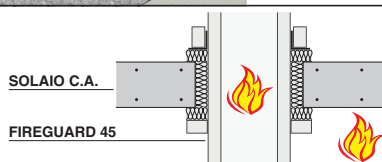


CONDOTTE EVACUAZIONE FUMI VERTICALI

ESPOSIZIONE
AL FUOCO

DESCRIZIONE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di condotte di evacuazione fumi verticali con resistenza al fuoco EI 90 ($V_e i \leftrightarrow o$) 1500 multi / S 500 multi e EI 60 ($V_e i \leftrightarrow o$) S 1500 multi realizzate con lastre FIREGUARD® 45, spessore 45 mm, dimensioni massime 1200x2000 mm, costituite da silicati di calcio, esenti da amianto, omologate in classe A1 (incombustibile) di reazione al fuoco in conformità al rapporto di classificazione PK4-01-12-001-A-1. Le lastre saranno incollate con colla FIREGUARD GLUE e fissate con viti

REAZIONE AL FUOCO: A1

RESISTENZA AL FUOCO:

EI 90 ($V_e i \leftrightarrow o$) 1500 multi / S 500 multi
EI 60 ($V_e i \leftrightarrow o$) S 1500 multi

- **Esposizione al fuoco:** lato interno/esterno
- **Supporto:** profili a L 60x60x6 mm
- **Rivestimento protettivo:** lastre FIREGUARD® 45 spessore 1x45 mm
- **Campo di applicazione diretta:** Condotta a 4 lati
Dimensioni max: 1250 mm (larghezza), 1000 mm (altezza)
 Distanza massima tra i supporti: 5 metri
 Il rapporto tra la distanza tra i supporti e il lato minore non deve superare il valore 8:1
 Pressione di esercizio: -1500/+500 Pa

Rapporto di classificazione: PK4-01-12-001-A-1
Norma di prova: EN 1366-8

autoperforanti fosfatate diametro 5,0 mm lung. 90 mm a passo 200 mm. I giunti delle lastre saranno rivestiti con strisce di FIREGUARD® S spessore 2x9 mm e larghezza 100 mm, fissate con viti autoperforanti fosfatate diametro 4,2 mm lunghezza 41 mm a passo 100 mm e incollate con colla FIREGUARD GLUE. Il rivestimento sarà fissato al solaio mediante un profilo a "L" dimensioni 60x60x6 mm, posto lungo i lati più lunghi della condotta, con interposizione di uno strato di lana di roccia spess. 30 mm tra il solaio ed il profilo a "L".