


ALLOGGIAMENTO IMPIANTI - FUOCO ESTERNO

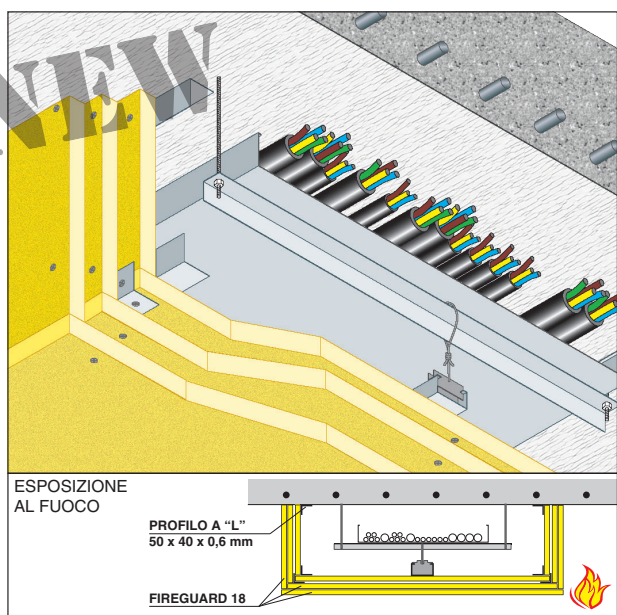

DESCRIZIONE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di canalizzazioni di servizio ed impianti elettrici orizzontali larghezza massima interna 1000 mm, con resistenza al fuoco EI 180 (a←b) realizzata con lastre FIREGUARD® 18, spessore 3 x 18,0 mm, costituite da silicati e solfati di calcio, esenti da amianto, prodotte per laminazione con controllo dell'essiccazione in stabilimento, in classe A1 (incombustibile) di reazione al fuoco, in conformità al rapporto di classificazione I.G. 403548/4303FR.

Le lastre saranno posate a giunti sfalsati e fissate con viti autoperforanti

REAZIONE AL FUOCO: A1

RESISTENZA AL FUOCO: EI 180 (a←b)

Dimensioni massime interne: larghezza 1000 mm




- **Esposizione al fuoco:** lato esterno
- **Supporto:** solaio
- **Struttura:** profili a "L" 50x40x0,6 mm
- **Rivestimento protettivo:** lastre FIREGUARD® 18 spessore 3x18,0 mm
- **Fissaggio:** con tasselli metallici ad espansione diametro 6 mm e con viti autoperforanti fosfatate
- **Finitura:** sigillatura dello strato esterno delle lastre con SIGILLANTE ANTINCENDIO "GB-MT"
- **Campo di applic. diretta:** protezione 3 lati, dim. max interne larghezza 1000 mm
- **Campo di applicazione estesa:** fascicolo tecnico approvato da Istituto Giordano N° 408680 protezione 2 lati, protezione 1 lato

Rapporto di classificazione: I.G.403548/4303FR
e Fascicolo Tecnico 408680
Norma di prova: EN 1364-2

fosfatate Ø 3,5 mm a profili angolari a "L" (50x40x0,6 mm) posti in corrispondenza degli spigoli longitudinali interni della protezione. I profili superiori saranno fissati al solaio mediante tasselli metallici Ø 6 mm posti ad interasse 500 mm.

In mezzeria sarà inserito un profilo a "C" (50x27x0,6 mm) pendinato a passo 1000 mm.

PARTICOLARI COSTRUTTIVI

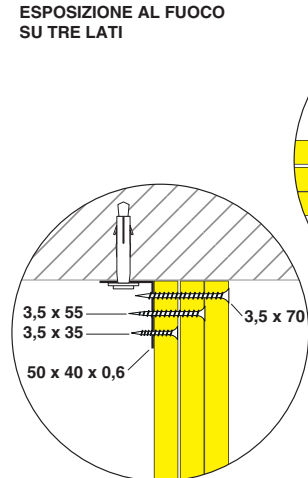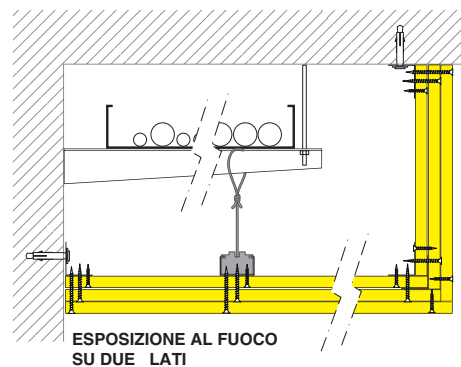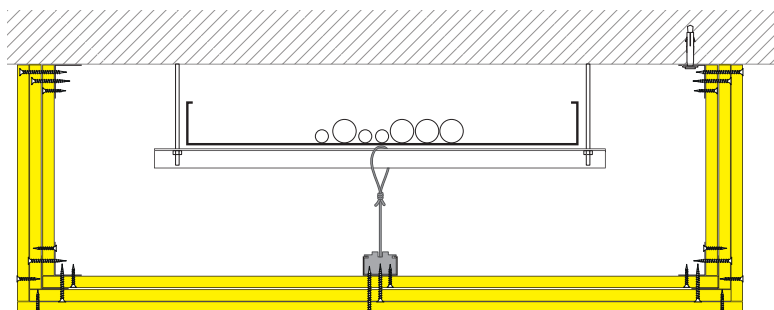

FISSAGGIO ALLA STRUTTURA

FISSAGGIO ANGOLI INFERIORI

FISSAGGIO CENTRALE INFERIORE