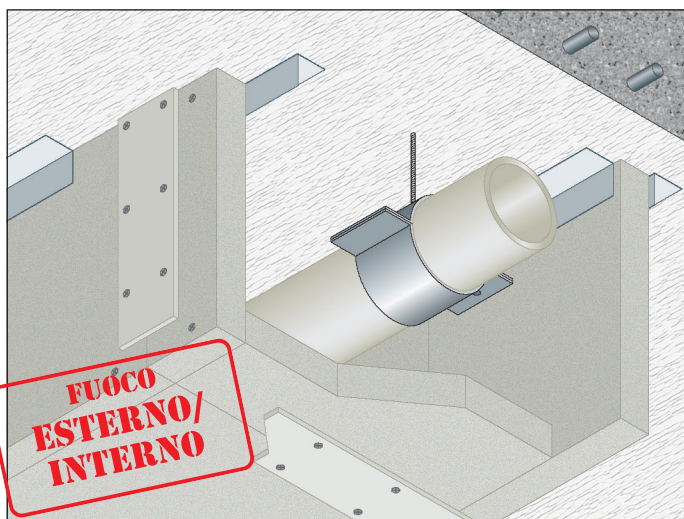


ALLOGGIAMENTO IMPIANTI - FUOCO ESTERNO / INTERNO

ESPOSIZIONE
AL FUOCOPROFILO A "L"
50 x 50 x 0,6 mm

FIREGUARD 45

REAZIONE AL FUOCO: A1**RESISTENZA AL FUOCO: EI 120 (i↔o)****Dimensioni massime interne: larghezza 1000 mm**

- **Esposizione al fuoco:** lato esterno ed interno
- **Supporto:** solaio
- **Struttura:** profili a "L" 50x50x0,6 mm
- **Rivestimento protettivo:** lastre FIREGUARD® 45 spessore 1x45 mm
- **Fissaggio:** con tasselli metallici ad espansione diametro 6 mm e con viti autoperforanti fosfatate diam. 5 mm, lunghezza 90 mm
- **Campo di applicazione diretta:** protezione 3 lati, dimensioni massime interne larghezza 1000 mm
- **Campo di applicazione estesa:** fascicolo tecnico approvato da Istituto Giordano N° 315388 protezione 2 lati, protezione 1 lato

Rapporto di classificazione: I.G. 307804/3561FR**Norma di prova: EN 1364-2****DESCRIZIONE DI CAPITOLATO**

Fornitura e posa in opera di protezione di impianti orizzontali, dim. larghezza massima 1000 mm, con resistenza al fuoco EI 120 (i↔o) realizzata con lastre FIREGUARD® 45, sp. 45 mm, dimensioni max 1200x2000 mm, costituite da silicati di calcio, esenti da amianto, omologate in classe A1 (incombustibile) di reazione al fuoco in conformità al rapporto di classificazione I.G. 307804/3561FR.

Le lastre saranno incollate con colla FIREGUARD GLUE e fissate con viti autoperforanti fosfatate Ø 4,5 mm lunghezza 90 mm. I giunti delle

lastre saranno rivestiti con una striscia di FIREGUARD® S, sp. 8 mm e larghezza 100 mm, fissata con viti autoperforanti fosfatate diam. 3,5 mm lunghezza 35 mm e incollata con colla FIREGUARD GLUE. La protezione sarà fissata al solaio mediante un'orditura di sostegno composta da profili angolari a "L" dimensioni 50x50x0,6 mm posti in corrispondenza degli spigoli longitudinali interni superiori. Detti profili saranno fissati al solaio mediantetasselli ad espansione metallici diametro 6 mm posti ad interasse 500 mm.