


ALLOGGIAMENTO IMPIANTI - FUOCO ESTERNO / INTERNO

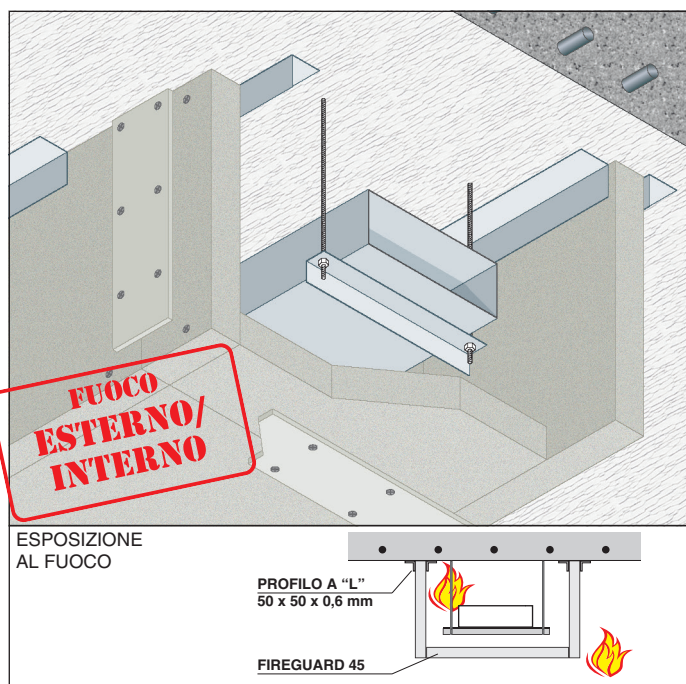

DESCRIZIONE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di protezione di condotte di ventilazione orizzontali, dimensione larghezza max 1000 mm, con resistenza al fuoco EI 120 (i↔o) realizzata con lastre FIREGUARD® 45, spessore 45 mm, dimensioni massime 1200x2000 mm, costituite da silicati di calcio, esenti da amianto, omologate in classe A1 (incombustibile) di reazione al fuoco in conformità al rapporto di classificazione I.G. 307804/3561FR.

Le lastre saranno incollate con colla FIREGUARD GLUE e fissate con viti autoperforanti fosfatate diam. 4,5 mm lunghezza 90 mm. I giunti delle

REAZIONE AL FUOCO: A1

RESISTENZA AL FUOCO: EI 120 (i↔o)

Dimensioni massime interne: larghezza 1000 mm

- **Esposizione al fuoco:** lato esterno ed interno
- **Supporto:** solaio
- **Struttura:** profili a "L" 50x50x0,6 mm
- **Rivestimento protettivo:** lastre FIREGUARD® 45 spessore 1x45 mm
- **Fissaggio:** con tasselli metallici ad espansione diametro 6 mm e con viti autoperforanti fosfatate diam. 5 mm, lunghezza 90 mm
- **Campo di applicazione diretta:** protezione 3 lati, dimensioni massime interne larghezza 1000 mm
- **Campo di applicazione estesa: fascicolo tecnico approvato da Istituto Giordano N° 315388**
protezione 2 lati, protezione 1 lato

Rapporto di classificazione: I.G. 307804/3561FR
Norma di prova: EN 1364-2

lastre saranno rivestiti con una striscia di FIREGUARD® S, sp, 8 mm e larghezza 100 mm, fissata con viti autoperforanti fosfatate diam. 3,5 mm lunghezza 35 mm e incollata con colla FIREGUARD GLUE. La protezione sarà fissata al solaio mediante una orditura di sostegno composta da profili angolari a "L" dim. 50x50x0,6 mm posti in corrispondenza degli spigoli longitudinali interni superiori. Detti profili saranno fissati al solaio mediante tasselli ad espansione metallici diametro 6 mm posti ad interasse 500 mm.