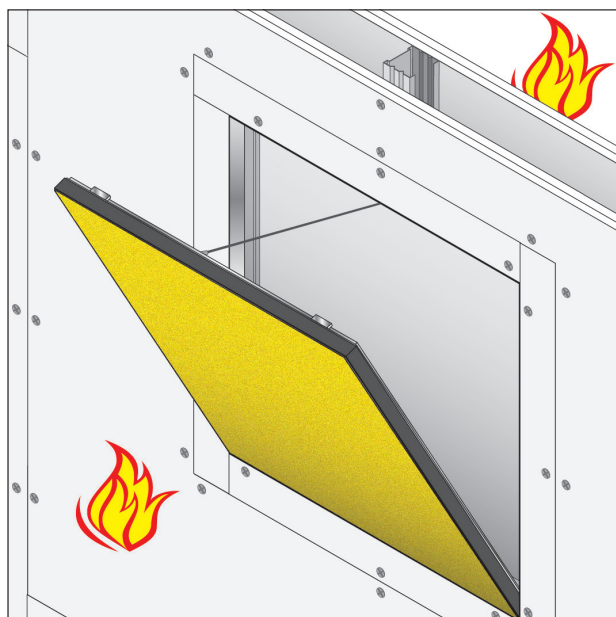


BOTOLA D'ISPEZIONE PER PARETI EI 60 / 90 / 120

"GB-EI 120 PARETE"



RESISTENZA AL FUOCO: EI 60 / 90 / 120

- **Tipo di supporto:** Parete in cartongesso EI 60
Parete in cartongesso EI 90
Parete in cartongesso EI 120
Parete in calciosilicato EI 120
- **Prodotto da applicare:** BOTOLA "GB-EI 120 PARETE"
Misure disponibili: 300x300 mm,
400x400 mm,
500x500 mm,
600x600 mm,
- **Fissaggio:** viti autopercoranti fosfatate
- **Finitura:** stuccatura del telaio e della botola con stucco FIREGUARD COMPOUND
- **Campo di applicazione estesa:**
pareti in cartongesso di spessori diversi o in calciosilicato approvata con Fascicolo Tecnico Istituito Giordano.

NOTA: certificazione con fuoco su ambo i lati.

Rapporto di classificazione: I.G. 335023/3808FR
Fascicolo Tecnico I.G. n° 349617/2018
Norma di prova: EN 1364-1

DESCRIZIONE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di BOTOLA D'ISPEZIONE PER PARETI "GB-EI 120 PARETE", con resistenza al fuoco EI 60/90/120 certificata su pareti in lastre di cartongesso e con applicazione anche su pareti in calciosilicato.

La botola è costituita da un telaio fisso perimetrale composto da profili in alluminio solidamente saldati mediante un procedimento speciale,

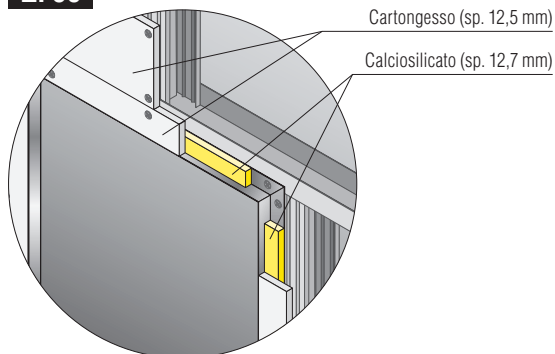
portello estraibile composto da un telaio perimetrale realizzato con profili angolari in alluminio e tamponamento con lastre FIREGUARD®, spessore complessivo 25,4 mm. Guarnizione termoespandente posta lungo il bordo perimetrale dello sportello in contrapposizione con il telaio perimetrale.

La posa in opera verrà realizzata in conformità al rapporto di classificazione I.G. 335023/3808FR.

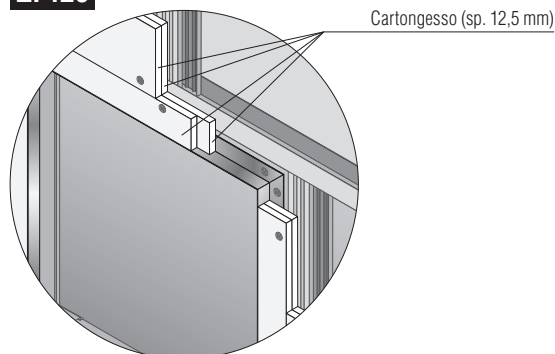
KIT DI SPESSORAMENTO - ESEMPI DI APPLICAZIONE

In caso di applicazione su paramenti con spessore inferiore è necessario posare, tra le lastre e il telaio perimetrale della botola, un apposito elemento distanziatore, per ottenere la perfetta complanarità della botola con il paramento. Nel caso sia presente un "kit di spessoramento" occorre avvitare gli elementi (listelli) al telaio perimetrale prima del suo inserimento nel foro di alloggiamento.

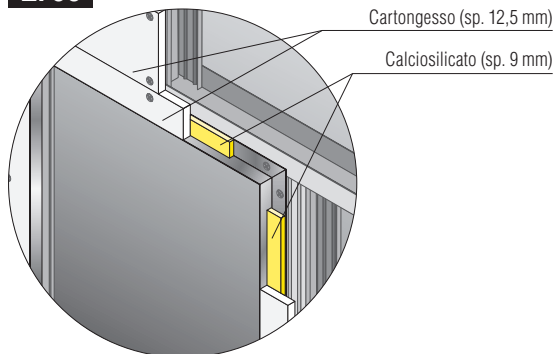
EI 60



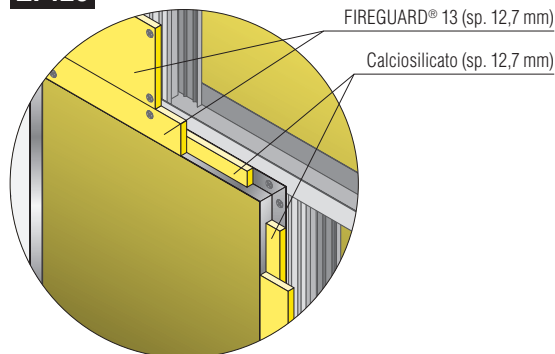
EI 120



EI 90



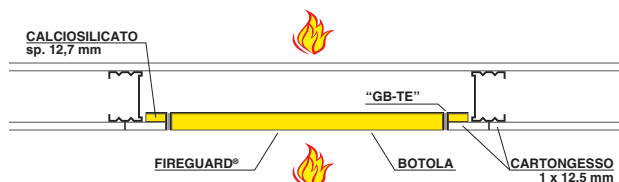
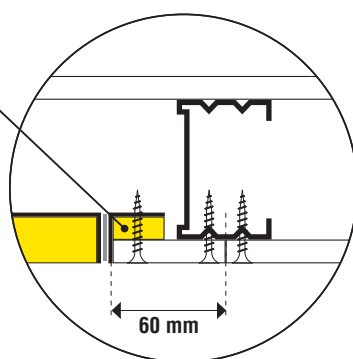
EI 120



BOTOLA D'ISPEZIONE PER PARETI EI 60 / 90 / 120
**PARETE IN
CARTONGESSO**
EI 60

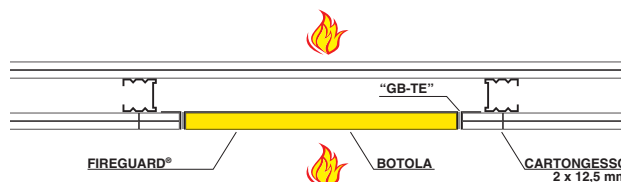
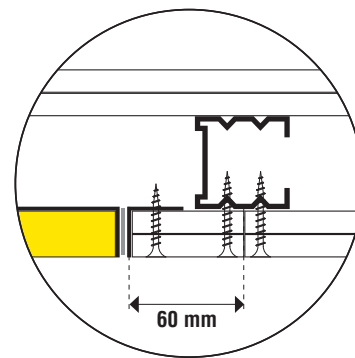
SPESSORE LASTRE DI PARAMENTO 1 x 12,5 mm

KIT DI SPESSORAMENTO sp. 12,7 mm


KIT DI SPESSORAMENTO:
LISTELLI IN CALCIOSILICATO
SPESSORE 12,7 mm

**PARETE IN
CARTONGESSO**
EI 120

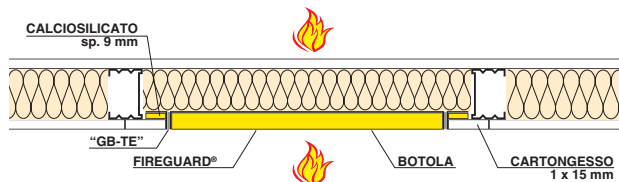
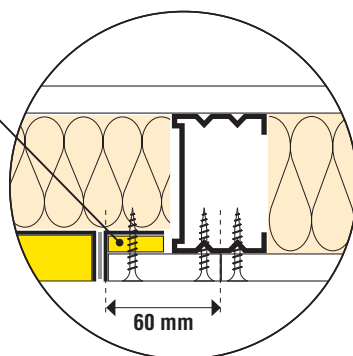
SPESSORE LASTRE DI PARAMENTO 2 x 12,5 mm

KIT DI SPESSORAMENTO sp. 12,7 mm


KIT DI SPESSORAMENTO:
NON PREVISTO

**PARETE IN
CARTONGESSO**
EI 90

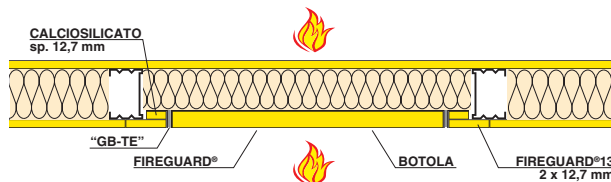
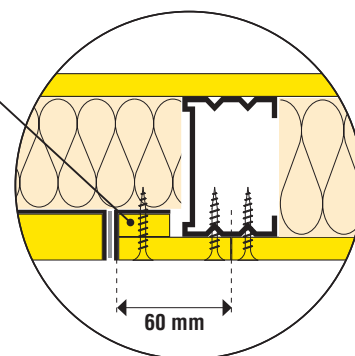
SPESSORE LASTRE DI PARAMENTO 1 x 15 mm

KIT DI SPESSORAMENTO sp. 9 mm


KIT DI SPESSORAMENTO:
LISTELLI IN CALCIOSILICATO
SPESSORE 9,0 mm

**PARETE IN
CALCIOSILICATO**
EI 120

SPESSORE LASTRE DI PARAMENTO 1 x 12,7 mm

KIT DI SPESSORAMENTO sp. 12,7 mm


KIT DI SPESSORAMENTO:
LISTELLI IN CALCIOSILICATO
SPESSORE 12,7 mm

NOTA BENE: è necessario inserire il tipo di isolamento (lana di roccia) previsto nella certificazione della parete.

NOTA BENE: è necessario inserire il tipo di isolamento (lana di roccia) previsto nella certificazione della parete.