


FASCIA DI SEPARAZIONE ORIZZONTALE - RIQUALIFICAZIONE FACCIATE SEMPLICI

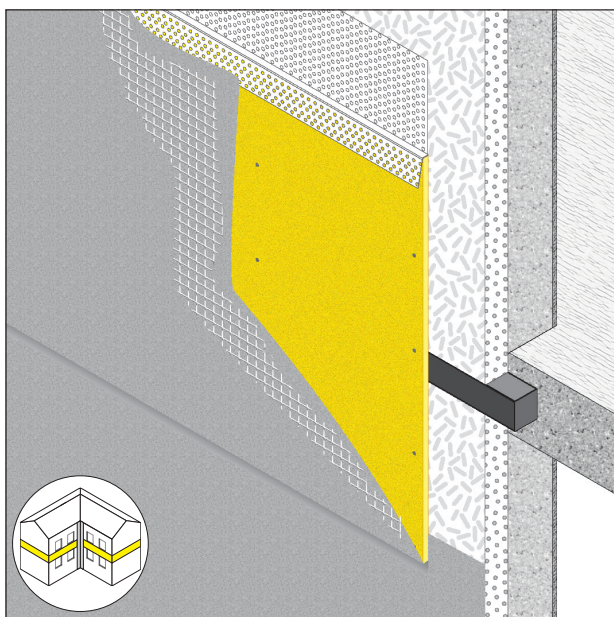

DESCRIZIONE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di fascia di separazione orizzontale per facciata semplice (sp. 18 mm con resist. al fuoco EI 30 / sp. 2x12,7 mm con resist. al fuoco EI 60), realizzata con lastre FIREGUARD® costituite da silicati e solfati di calcio, esenti da amianto, prodotte per laminazione con controllo dell'essiccazione in stabilimento, in classe A1 (incombustibile) di reazione al fuoco, in conformità ai rapporti di classificazione I.G. 403517/4302FR (EI 30) e I.G. 260329/3145FR (EI 60).

REAZIONE AL FUOCO: A1

RESISTENZA AL FUOCO: EI 30/60

- **Supporto:** facciata semplice
- **Altezza:** ≥ 1 metro
- **Rivestimento protettivo:**
 - lastre FIREGUARD® 18 (EI 30) spessore 1x18 mm tassellate
 - lastre FIREGUARD® 13 (EI 60) spessore 2x12,7 mm tassellate
- **Fissaggio:** tasselli metallici ad espansione a passo 600 mm
- **Finitura:** rasatura armata della superficie con stucco UNIJOINT e rete di armatura UNIROLL, e finitura superficiale con intonachino acrilico a spessore non necessaria ai fini antincendio

**SOLUZIONE
CONFORME
RTV 13**

Rapporto di classificazione: I.G. 403517/4302FR (EI 30)


Rapporto di classificazione: I.G. 260329/3145FR (EI 60)

Norma di prova: EN 1364-1

Le lastre saranno applicate con tasselli metallici ad espansione ad interasse 600x250 mm.

Finitura eseguita con rasatura armata della superficie con stucco UNIJOINT e rete di armatura UNIROLL, e finitura superficiale con intonachino acrilico a spessore.

EI 30

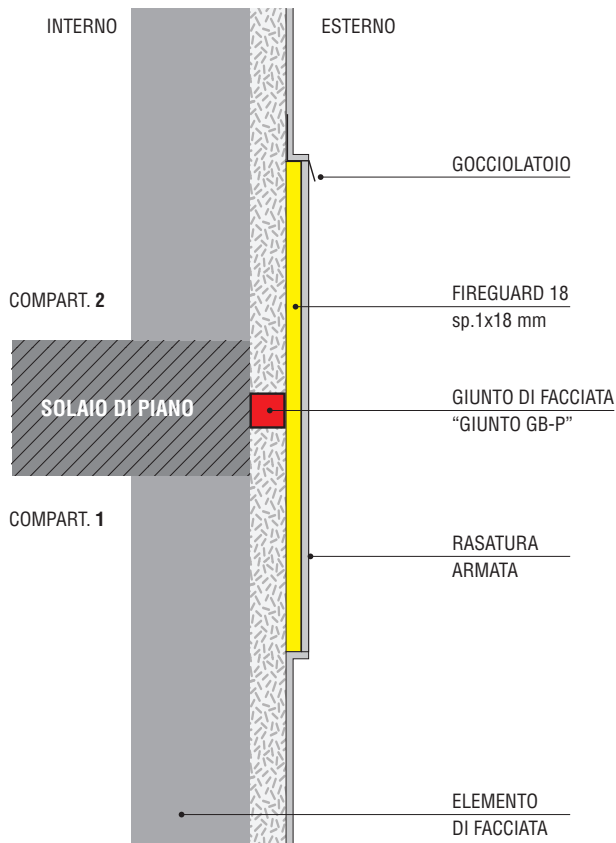

EI 60

