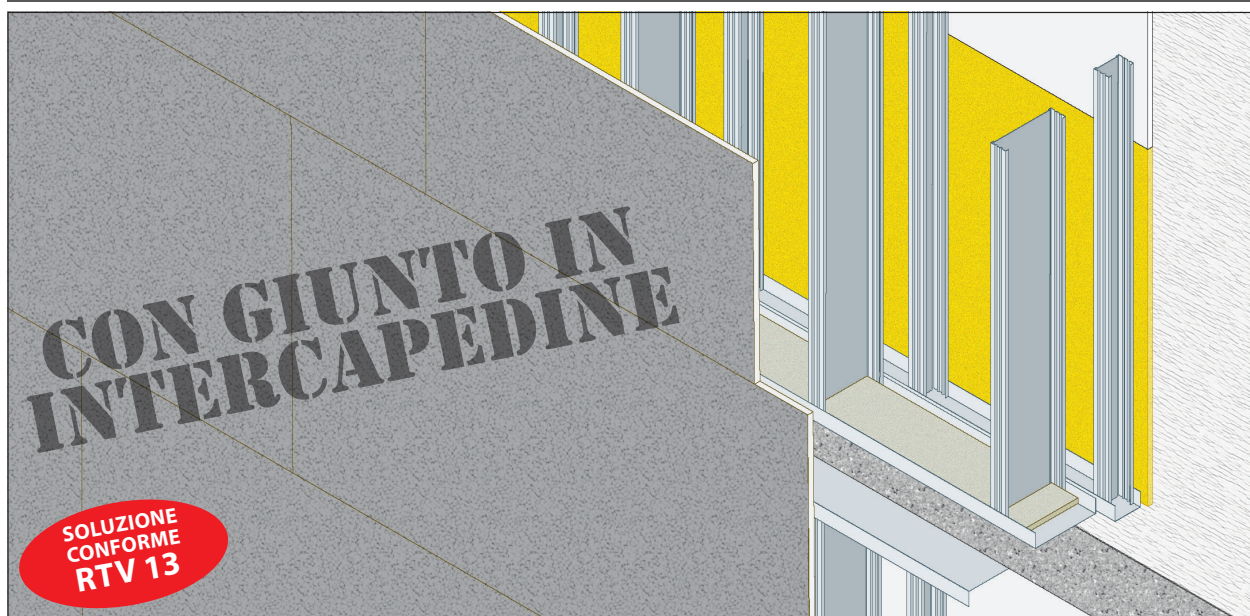


FACCIATA A DOPPIA PELLE NON VENTILATA - NON ISPEZIONABILE
PELLE ESTERNA CHIUSA/APERTA - SOLUZIONE CON GIUNTO IN INTERCAPEDINE
**REAZIONE AL FUOCO: A1****RESISTENZA AL FUOCO: EI 30/EI 60**

- **Supporto:** facciata a doppia pelle
solaio spessore ≥ 200 mm, densità ≥ 550 kg/m³
- **Rivest. protettivo:** FASCIA
 - FIREGUARD 18 (EI 30) sp. 1x18 mm
 - FIREGUARD 13 (EI 60) sp. 2x12,7 mm
- GIUNTO**
 - FIREGUARD S8 sp. 8 mm
- **Altezza:** ≥ 1 metro
- **Posizione rispetto al solaio:** intermedia, superiore, inferiore

Rapporto di classificazione: I.G. 407281 e
I.G. 403517/4302FR e I.G. 260329/3145FR
Norma di prova: EN 1364-4 e EN 1364-1


DESCRIZIONE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di fascia di separazione verticale con altezza ≥ 1 metro con **resistenza al fuoco EI 30** realizzata con una lastra FIREGUARD® 18 sp. 18 mm, e con **resistenza al fuoco EI 60** realizzata con due lastre FIREGUARD® 13 sp. 12,7 mm; lastre costituite da silicati e solfati di calcio, esenti da amianto, prodotte per laminazione con controllo dell'essiccazione in stabilimento, in classe A1 (incombustibile) di reazione al fuoco, in conformità al rapporto di classificazione I.G. 403517/4302FR (EI 30) e I.G. 260329/3145FR (EI 60).

EI 30 Le lastre vanno applicate con posa verticale con viti autoperforanti fosfatate diam. 3,5 mm lunghezza 25 mm con passo 250 mm a profili metallici a "Z" (doppia "L") 50x40x50x0,6 mm posti ad interasse 600 mm e inseriti in guide a "U" 50x40x0,6 mm, poste a pavimento e soffitto.

EI 60 Le lastre saranno applicate con posa verticale a giunti sfalsati con viti autoperforanti fosfatate diametro 3,5 mm lunghezza 25 mm con passo 600 mm per lo strato interno e con lunghezza 35 mm con passo 250 mm per lo strato esterno, a profili metallici a "C" 75x50x0,6 mm posti ad interasse 600 mm e inseriti in guide a "U" 75x40x0,6 mm, poste a pavimento e soffitto.

La fornitura sarà comprensiva di setti di separazione orizzontale E 60 realizzati con lastre FIREGUARD S8, costituite da silicati a matrice cementizia, esenti da amianto, prodotte in autoclave, in classe A1 (incombustibile) di reazione al fuoco, in conformità al rapporto di classificazione I.G. 407281.

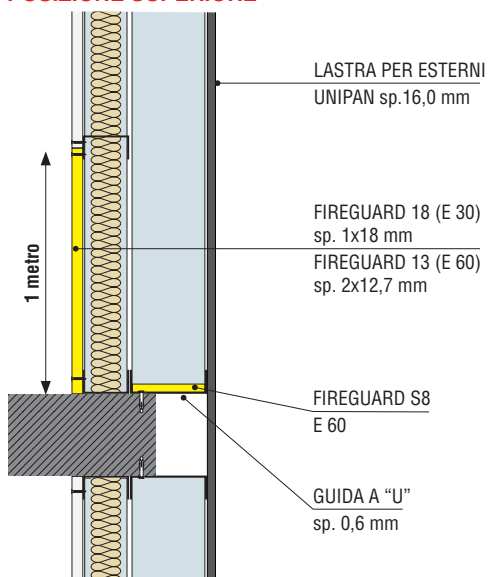POSIZIONE SUPERIORE**POSIZIONE INFERIORE**