


GIUNTO DI FACCIATA ORIZZONTALE

“GIUNTO GB-P”

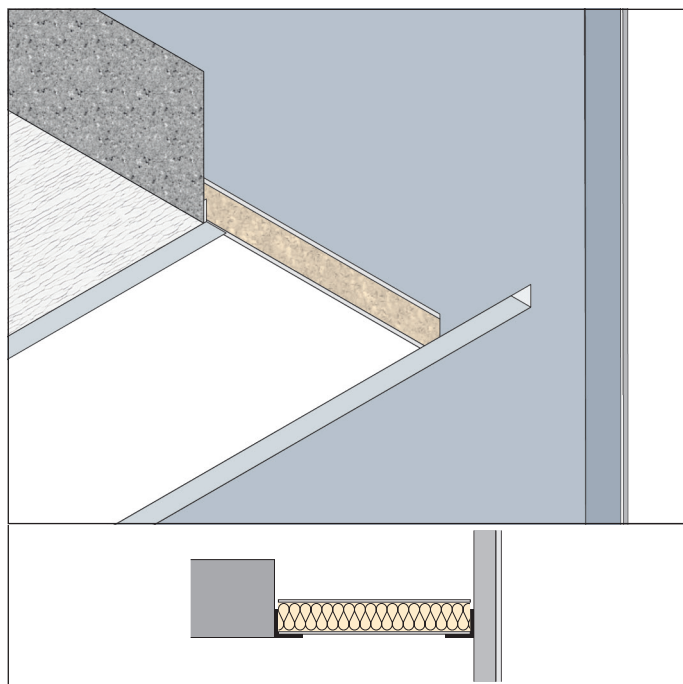

DESCRIZIONE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di protezione di giunti di dilatazione orizzontali tra solai, con larghezza massima di 600 mm, e con una resistenza al fuoco EI 120 H-X-B, con capacità di movimento sino al 7,5%, costituita da giunti “GB-P”, pannelli semirigidi in fibra minerale (dens. 150 kg/m³) trattati su ambo i lati con uno strato di sigillante antincendio, per uno spessore del giunto di 60 mm, in conformità al rapporto di classificazione I.G.391896/4199FR, ETA 21/0116. I pannelli devono essere inseriti mediante leggera compressione all'interno del giunto, indifferentemente

**RESISTENZA AL FUOCO:
EI 120 H-X-F****CAPACITÀ DI MOVIMENTO FINO AL 7,5%**

- **Tipo di giunto:** parete/solaio
- **Elemento di supporto:** solai con spessore ≥ 150 mm; densità ≥ 550 kg/m³
- **Prodotto da applicare:** “GIUNTO GB-P”, SIGILLANTE “GB-MT”
- **Larghezza:** ≤ 600 mm
- **Fissaggio:** inserimento nel varco
- **Finitura:** non prevista

**SOLUZIONE
CONFORME
RTV 13**

NOTA: per larghezze del giunto inferiori a 120 mm **non** è necessario inserire i profili metallici di supporto.
ETA 21/0116

**Rapporto di classificazione: I.G. 391896/4199FR
ETA 21/0116**

Norma di prova: EN 1366-4

sul lato esposto al fuoco, nella parte centrale o sul lato non esposto al fuoco. Solo per giunti di larghezza maggiore di 120 mm fissare, mediante tasselli metallici, perimetralmente, all'interno del varco e a filo dell'intradosso del solaio, dei profili di dimensione 30x30x0,6 mm utili ad appoggiare il pannello GIUNTO GB-P. Sigillare gli spezzoni tra loro, e anche contro la parete, con sigillante antincendio “GB-MT”.