


PROTEZIONE DI ISOLATORI SISMICI

LASTRE "FIREGUARD®13" e GIUNTI A CORDA "GB-NE"


Protezione di isolatori sismici EI 120 con giunto a corda "GB-NE" a movimento indotto per movimenti longitudinali e trasversali fino a 150 mm. Per movimenti superiori consultare l'ufficio tecnico.

RESISTENZA AL FUOCO: EI 120
CON BOTOLA DI ISPEZIONE

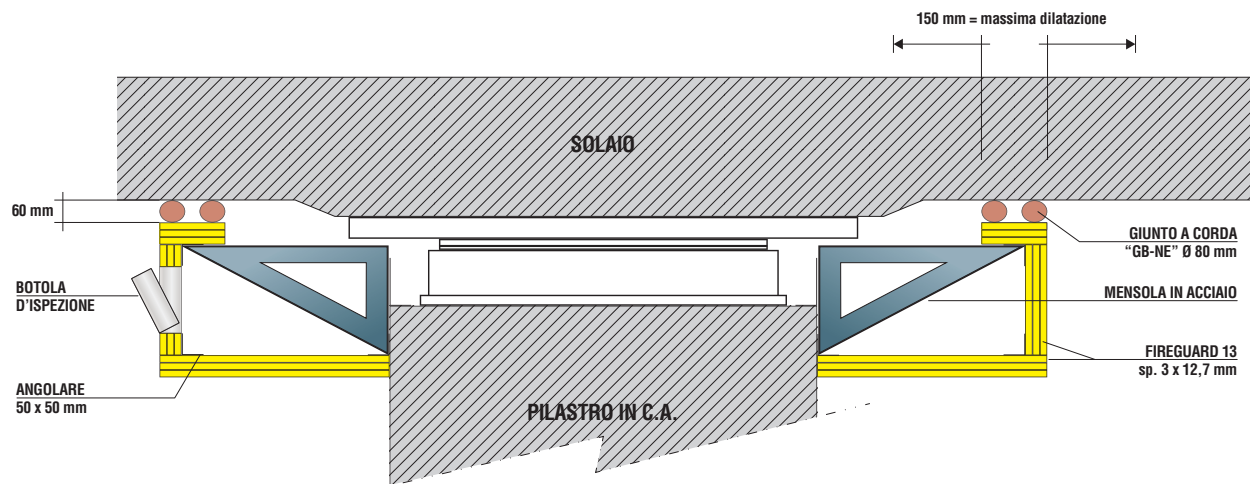

- **Rivestimento protettivo:** lastra FIREGUARD®13, sp. 3 x 12,7mm
- **Giunto di dilatazione:** giunto a corda "GB-NE", Ø 80 mm
- **Portello di ispezione:** lastra FIREGUARD®13, sp. 3 x 12,7 mm

CERIFICAZIONE PRODOTTO
I.G. 308030/3563FR - EI 120

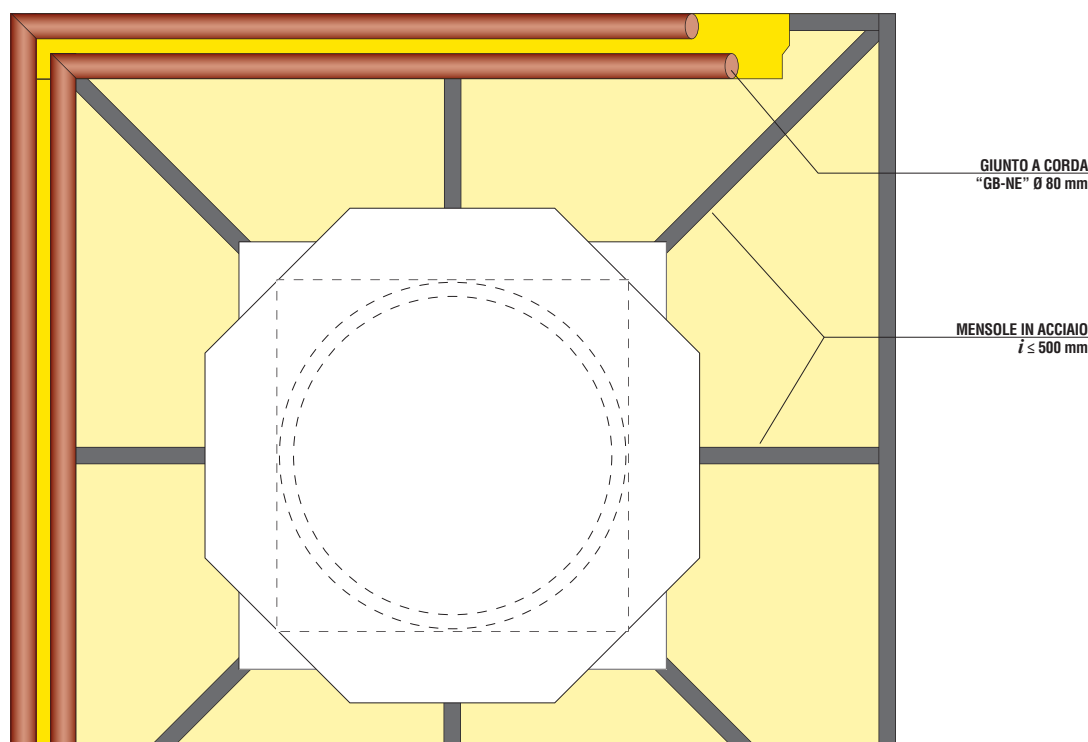

DESCRIZIONE DI CAPITOLATO

Protezione di isolatori sismici per pilastri in c.a. con resistenza al fuoco EI 120 realizzata con lastre "FIREGUARD" spessore 3 x 12,7 mm costituite da silicati e solfati di calcio, prodotte per laminazione con controllo dell'essiccazione in stabilimento, omologate in Classe A1 (incombustibile) di reazione al fuoco.

Le lastre saranno applicate con viti autoperforanti fosfatate Ø 3,5 mm con lunghezza opportuna con passo 250 mm a profili a "L" dim. 50x50x0,6 mm posizionati come da disegno allegato a formare l'intelaiatura portante.

Gli angolari superiori saranno sostenuti da mensole in acciaio opportunamente dimensionate posizionate ad interasse non superiore

a 500 mm in conformità al rapporto di classificazione Istituto Giordano 308030/3563FR - EI 120. Sarà necessario posizionare un doppio giunto a corda "GB-NE" del diametro di 80 mm in corrispondenza dell'apposito alloggiamento, in conformità a quanto previsto da ETA 12/0119.

Il giunto sarà certificato con movimento indotto fino al 25%.

In corrispondenza del punto di prevista manutenzione / ispezione sarà possibile posizionare una botola di ispezione realizzata con lastre FIREGUARD®13 in conformità al rapporto di classificazione 331596/3771FR - EI 120 e Fascicolo Tecnico 399954.