


## CANALIZZAZIONE DI SERVIZIO PER ESTERNI

## "FIREGUARD CABLE DUCT UV"

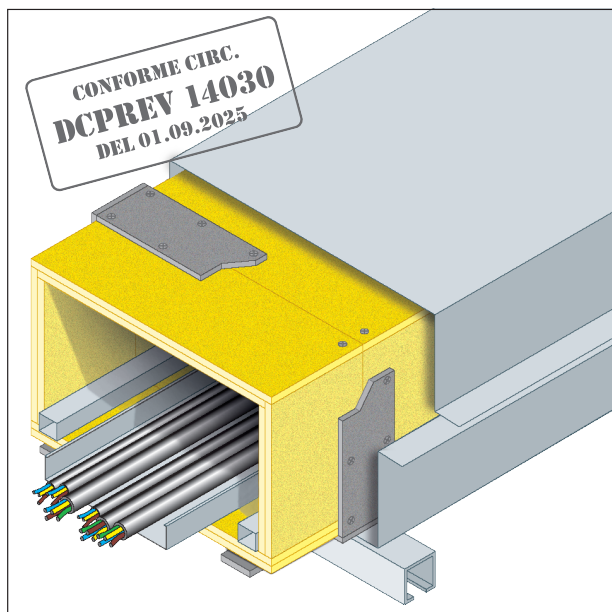

## DESCRIZIONE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di protezione di canalizzazioni di servizio orizzontali "FIREGUARD CABLE DUCT UV" con resistenza al fuoco EI 60 ( $h_o i \rightarrow o$ ) e EI 120 ( $h_o i \leftarrow o$ ) realizzate con due lastre FIREGUARD® 13, spessore 2x12,7 mm, costituite da silicati e solfati di calcio, esenti da amianto, prodotte per laminazione con controllo dell'essiccazione in stabilimento, in classe A1 (incombustibile) di reazione al fuoco, in conformità al rapporto di classificazione I.G. 290044/3368FR e Fascicolo Tecnico 443642.

## REAZIONE AL FUOCO: A1

RESISTENZA AL FUOCO: EI 60 ( $h_o i \rightarrow o$ )EI 120 ( $h_o i \leftarrow o$ )




- **Esposizione al fuoco:** lato esterno e interno
- **Supporto:** profili a "C" spessore 10/10  
Distanza massima tra i supporti: 1100 mm
- **Rivestimento protettivo:** lastre FIREGUARD® 13  
spessore 2x12,7 mm
- **Campo di applicazione diretta:** Dimensioni massime (larghezza x altezza): 500 x 500 mm


Rapporto di classificazione: I.G. 290044/3368FR  
e Fascicolo Tecnico 443642  
Norma di prova: EN 1366-5

I giunti delle lastre verticali saranno rivestiti con una striscia di FIREGUARD® S spessore 1x8 mm e larghezza 100 mm sui 4 lati, fissata con viti autoperforanti fosfatate diametro 3,5 mm lunghezza 35 mm a passo 250 mm. Il rivestimento sarà appoggiato ad una traversina metallica di supporto ad interasse inferiore a 1100 mm. Per gli utilizzi in ambienti esterni la canalizzazione sarà rivestita con elemento in acciaio zincato provvisto di scossalina.

## PARTICOLARI COSTRUTTIVI

## SEZIONE TRASVERSALE

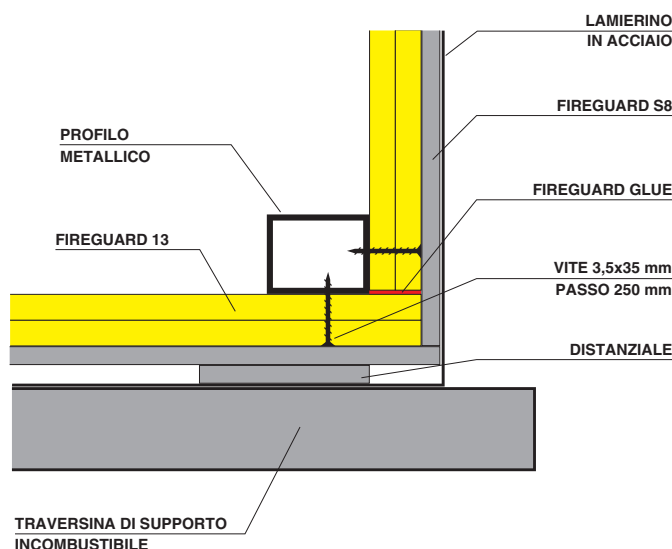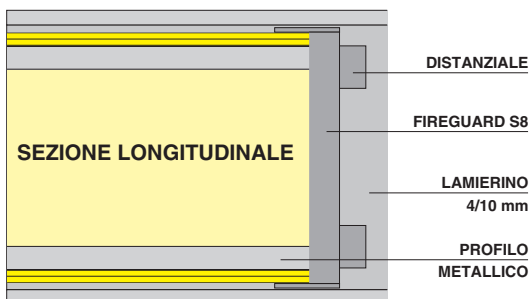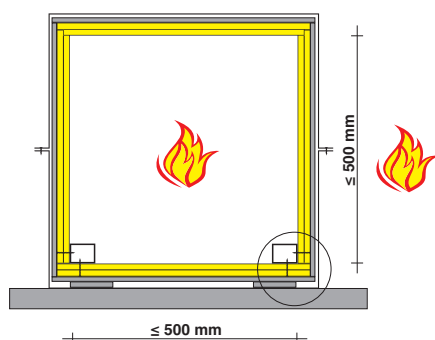

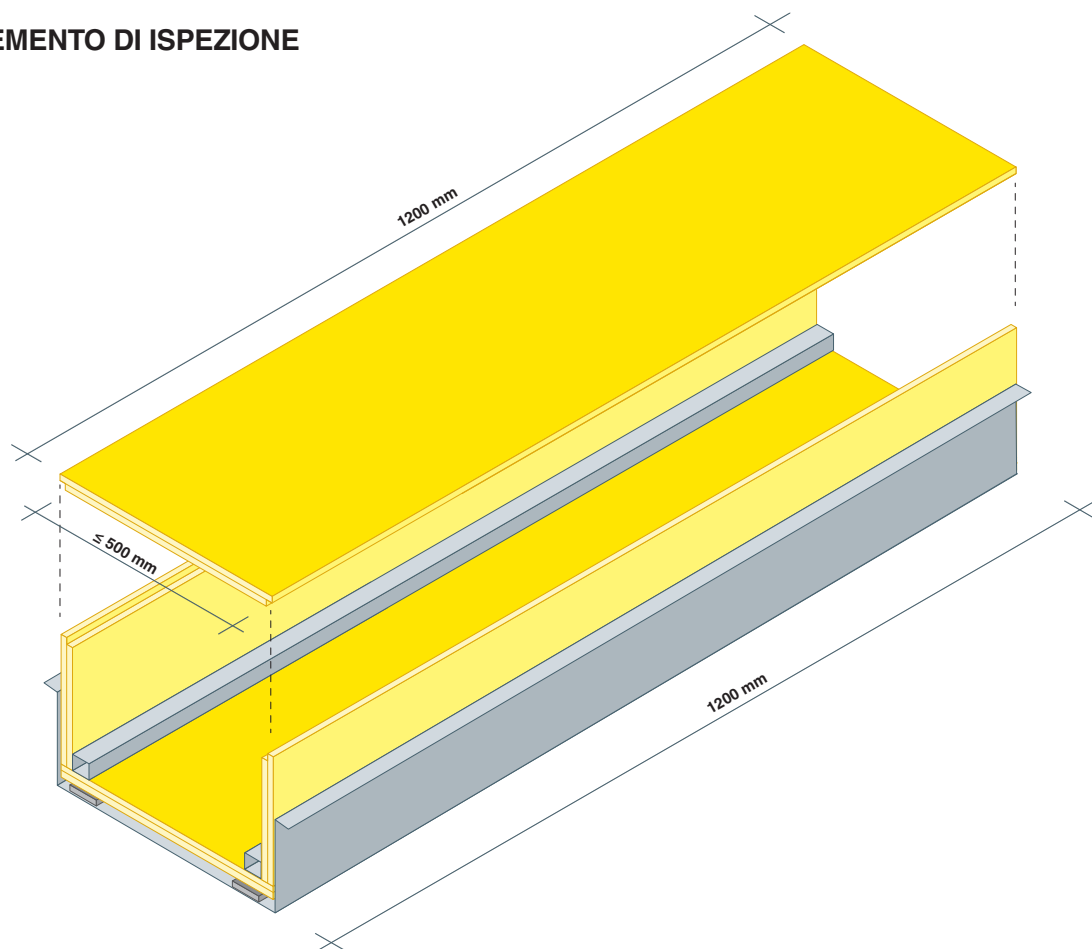**ELEMENTO DI ISPEZIONE****ELEMENTO TERMINALE ANTIPIOGGIA**