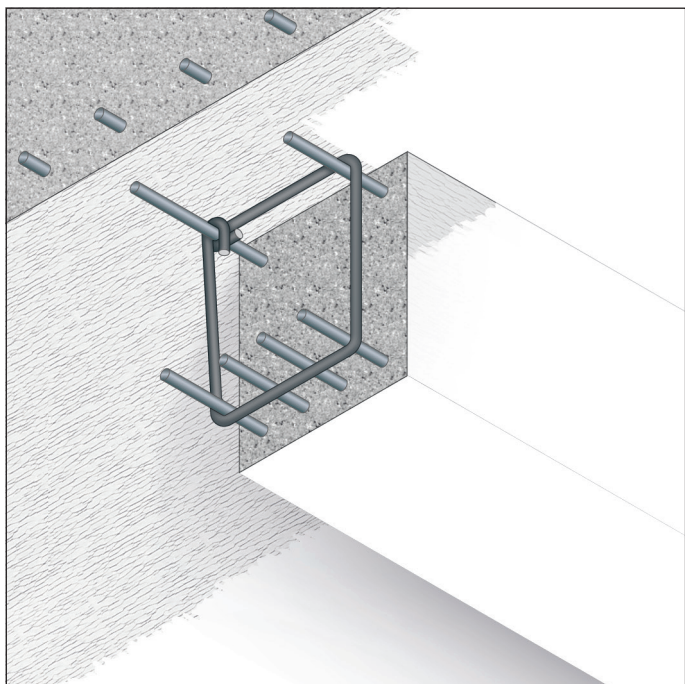


PROTEZIONE DI TRAVI E PILASTRI IN C.A.

**DESCRIZIONE DI CAPITOLATO**

Fornitura e posa in opera di pittura intumescente in dispersione acquosa F62 PAINT su travi o pilastri in cemento armato con una resistenza al fuoco R 120 in conformità al rapporto di classificazione I.G. 348846/3899FR.

RESISTENZA AL FUOCO: R 120

- **Supporto:** travi e pilastri in cemento armato
- **Rivestimento protettivo:** pittura intumescente F62 PAINT
- **Applicazione:** a pennello, a rullo o a spruzzo
- **Consumo:** 1,2 kg/m²
- **Preparazione del fondo:** non prevista. In caso di necessità utilizzare F62 PRIMER

SPESSORE EQUIVALENTE PER F62 PAINT (quantità 1,2 kg/m²)

Tempo (min)	30'	60'	90'	120'
Spessore equivalente (mm)	21	42	41	40

Rapporto di classificazione: I.G. 348846/3899FR
Fascicolo Tecnico approvato da Istituto Giordano 350329
Applicazione S1
Norma di prova: EN 1365-3

La pittura verrà applicata a pennello, a rullo o a spruzzo nella quantità di 1,2 kg/m².

Per la modalità di posa si veda apposita scheda tecnica.