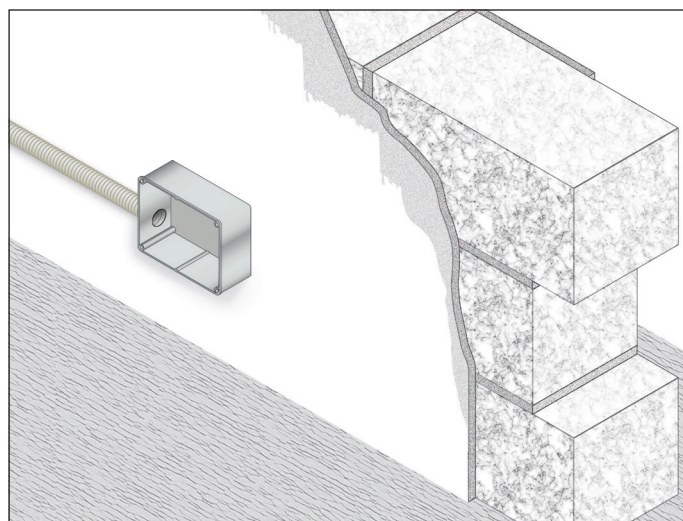


PROTEZIONE PARETI IN BLOCCHI DI PIETRA sp. 150

ESPOSIZIONE
AL FUOCO

F62 PAINT

INTONACO
CEMENTIZIOBLOCCO PIETRA
sp. 150 mm**DESCRIZIONE DI CAPITOLATO**

Fornitura e posa in opera di pittura intumescente in dispersione acquosa F62 PAINT su parete in blocchi di pietra spessore 150 mm con intonaco a base cementizia sp. 10 mm su entrambi i lati, con resistenza al fuoco EI 120 in conformità al rapporto di classificazione I.G. 347079/3882FR.

RESISTENZA AL FUOCO: EI 120**CON INTONACO SU AMBO I LATI**

- **Supporto:** parete in blocchi di pietra spessore 150 mm e intonaco cementizio su entrambi i lati sp. 10 mm
- **Rivestimento protettivo:** pittura intumescente F62 PAINT
- **Consumo:** 1,4 kg/m²
- **Preparazione del fondo:** non prevista. In caso di necessità utilizzare F62 PRIMER
- **Campo di applicazione diretta:** estensione in altezza fino a 4,2 m
- **Campo di applicazione estesa:**
Fascicolo tecnico approv. da Istituto Giordano N° 347957 - Altezza fino a 8 metri (nota: verificare maggiorazione sp. muro)

Rapporto di classificazione: I.G. 347079/3882FR
Norma di prova: EN 1364-1

La pittura verrà applicata a pennello, a rullo o a spruzzo nella quantità di 1,4 kg/m².

La certificazione prevede la presenza di scatole elettriche e tubazioni corrugate applicate alla parete.

Per la modalità di applicazione si veda apposita scheda tecnica.