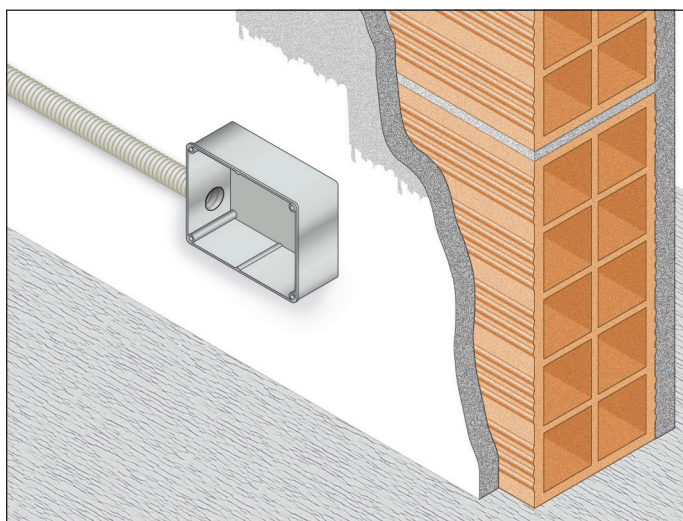


PROTEZ. PARETI NON PORTANTI con IMPIANTI e SCATOLA di DERIVAZIONE a VISTAESPOSIZIONE
AL FUOCO

F62 PAINT

INTONACO
CEMENTIZIO**DESCRIZIONE DI CAPITOLATO**

Fornitura e posa in opera di pittura intumescente in dispersione acquosa F62 PAINT su parete in laterizio forato sp. 80 mm con intonaco a base cementizia spessore 10 mm, con resistenza al fuoco EI 120 in conformità al rapporto di classificazione I.G. 347079/3882FR. La pittura verrà applicata nella quantità di 1,4 kg/m².

RESISTENZA AL FUOCO: EI 120

- **Supporto:** parete in laterizio forato spessore 80 mm e intonaco cementizio su entrambi i lati spessore 10 mm
- **Rivestimento protettivo:** pittura intumescente F62 PAINT
- **Consumo:** 1,4 kg/m²
- **Preparazione del fondo:** non prevista. In caso di necessità utilizzare F62 PRIMER
- **Campo di applicazione diretta:** altezza fino a 4,2 metri
- **Condizioni particolari:** utilizzo di scatole elettriche e tubazioni corrugate per impianti elettrici applicati alla parete.
- **Murature di diversa natura:** per il dimensionamento e per il tipo di blocco, consultare l'Ufficio Tecnico
- **Campo di applicazione estesa:**
Fascicolo tecnico approv. da Istituto Giordano N° 347957
- Altezza fino a 8 metri (nota: verificare maggiorazione sp. muro)

Rapporto di classificazione: I.G. 347079/3882FR
Norma di prova: EN 1364-1

La certificazione prevede la presenza di scatole elettriche e tubazioni corrugate applicate alla parete.
Per la modalità di posa si veda apposita scheda tecnica.