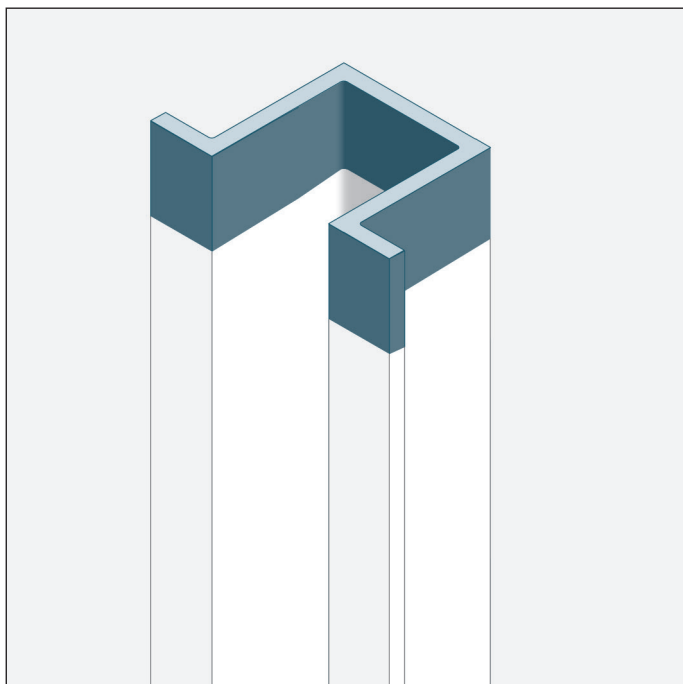


TRAVI IN ACCIAIO A "OMEGA"

**DESCRIZIONE DI CAPITOLATO**

Fornitura e posa in opera di pittura intumescente in dispersione acquosa F62 PAINT su profili a "omega" con resistenza al fuoco R 30/R 60 in conformità al rapporto di classificazione I.G. 354932/3941FR (per R 30) e I.G. 354933/3942FR (per R 60).

RESISTENZA AL FUOCO: R30-60**MASSIVITÀ FINO A 800 m¹**

- **Supporto:** travi in acciaio a "omega" 40x200x80 mm con spessore 2,5 mm
- **Rivestimento protettivo:** pittura intumescente F62 PAINT
- **Applicazione:** a pennello, a rullo o a spruzzo
- **Resa:** 2,0 kg/m² per R 30
2,7 kg/m² per R 60
- **Preparazione del fondo:**
 - utilizzare primer anticorrosivo F62 PRIMER S nella quantità di 100 g/m²
 - nel caso non necessiti protezione anticorrosiva applicare F62 PRIMER Z nella quantità di 100 g/m²
- **Finitura:** utilizzare smalto F62 FINISH non previsto ai fini antincendio
- **Campo di applicazione estesa:**
per profili diversi ad elevata massività
Fascicolo tecnico approvato da Istituto Giordano N. 357715

Rapporto di classificazione: I.G. 354932/3941FR per R30
I.G. 354933/3942FR per R60

Norma di prova: EN 1365-2

La pittura verrà applicata a pennello, a rullo o a spruzzo nella quantità di 2,0 kg/m² per resistenza al fuoco R30 e di 2,7 kg/m² per R 60 previa preparazione con mano di fondo di spessore minimo 100 g/m². Per la modalità di posa si veda apposita scheda tecnica.