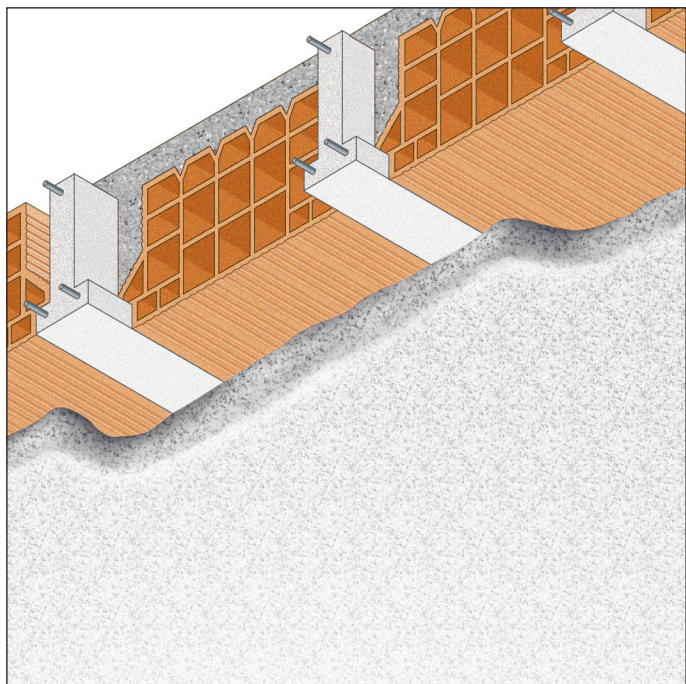


RIQUALIFICAZIONE SOLAIO IN LATEROCEMENTO

**DESCRIZIONE DI CAPITOLATO**

Fornitura e posa in opera di protezione antincendio di solaio in laterocemento spessore minimo 200 mm con resistenza al fuoco REI 180 realizzato con intonaco isolante leggero premiscelato per interni F62 SUPER SPRAY a base di gesso e vermiculite, leganti speciali ed additivi specifici, spessore 10,3 mm, con applicazione a spruzzo. L'intonaco è privo di fibre.

REAZIONE AL FUOCO: A1**RESISTENZA AL FUOCO: REI 180**

- **Tipo di solaio:** in laterocemento spessore 16+4 cm
- **Rivestimento protettivo:**
INTONACO F62 SUPER SPRAY: 10,3 mm
- **Applicazione:** con intonacatrice meccanica
- **Finitura:** può essere verniciato con pitture di tipo acrilico o vinilico (non necessario ai fini antincendio)

ETA 21/0693**Applicazione S5****Norma di prova: EN 13381-3 – EN 1992-1-2**

Provvisto di marcatura CE secondo la norma EN 13279-1, in classe A1 (incombustibile) di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1. Le valutazioni sono condotte per via analitica in conformità all'ETA 21/0693 e all'Eurocodice EN 1992-1-2.