


RIQUALIFICAZIONE PARETI IN CARTONGESSO

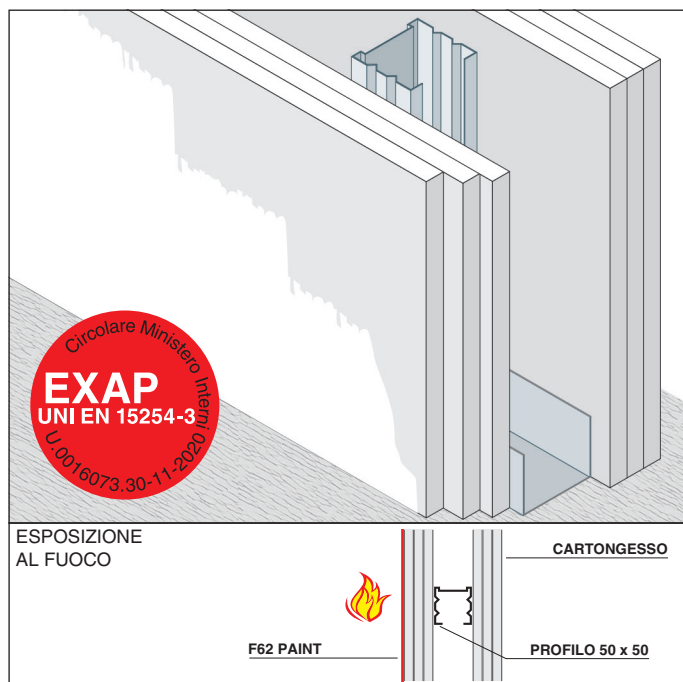

DESCRIZIONE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di pittura intumescente in dispersione acquosa F62 PAINT su parete in cartongesso composta da profili montanti verticali a "C" 50x50x0,6 mm rivestiti con tre lastre in cartongesso standard spessore 12,5 mm per lato, con resistenza al fuoco in conformità al rapporto di classificazione I.G. 353253/3933FR (per EI 90) ed al rapporto di classificazione I.G. 355520/3951FR (per EI 120).

RESIST. AL FUOCO: EI 90-120

altezza
≤ 6,2 m

- **Supporto:** parete in cartongesso costituita da profili montanti verticali a "C" 50x50x0,6 mm, rivestiti con tre lastre in cartongesso standard spessore 12,5 mm per lato
 - **Rivestimento protettivo:** pittura intumescente F62 PAINT
 - **Consumo:** 0,8 kg/m² per EI 90
1,2 kg/m² per EI 120
 - **Preparazione del fondo:** utilizzare F62 PRIMER 100 g/m²
 - **Campo di applicazione diretta:** estensione in altezza consentita: 4,2 metri
 - **Rapporto di applicazione estesa:** N° 380038 (per EI 90)
N° 380039 (per EI 120)
- Soluzioni conformi all'**EXAP UNI EN 15254-3:2019** e circolare del Ministero dell'Interno: **U.0016073.30-11-2020**

N.B.: Per il dimensionamento consultare l'Ufficio Tecnico.

Rapporto di classificazione: I.G. 353253/3933FR per EI 90
I.G. 355520/3951FR per EI 120
Norma di prova: EN 13501-2

Preparazione del fondo mediante applicazione di F62 PRIMER nella quantità di 100 g/m².

La pittura F62 PAINT verrà applicata nella quantità di 0,8 kg/m² (per EI 90) e nella quantità di 1,2 kg/m² (per EI 120).

Per la modalità di applicazione si veda apposita scheda tecnica.