




BOTOLA D'ISPEZIONE "GB-EI 120 MEMBRANA" per controsoffitto a membrana EI 90/120

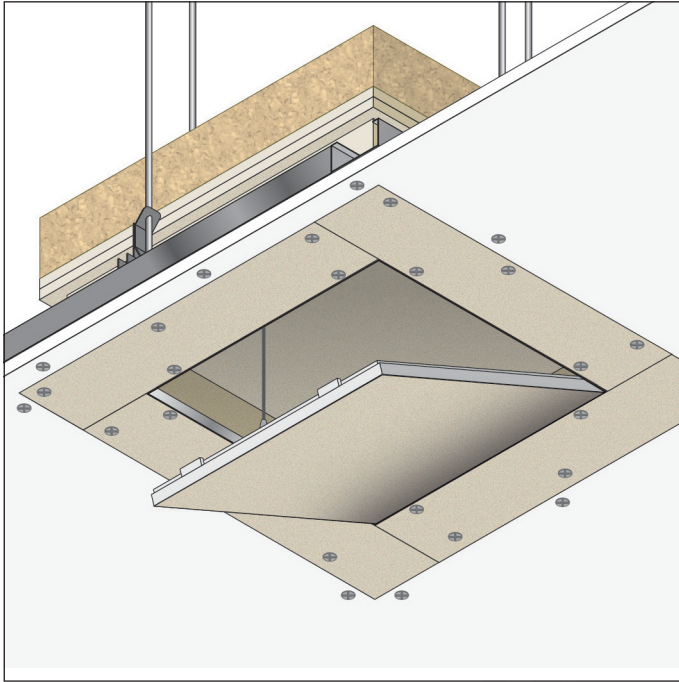

Utilizzo: portello d'ispezione per controsoffitto a membrana EI 90 / EI 120 in calciosilicato o cartongesso

Descrizione: La botola è composta da:

- un telaio fisso perimetrale realizzato con profili angolari in alluminio, sezione nominale 30x12 mm e sp. nominale 2 mm, e provvisto di n° 2 chiusure a scatto.
- uno sportello realizzato con una lastra in silicato a matrice cementizia denominata NAPER S 12, sp. nominale 12 mm e peso nominale 14,3 kg/m² fissata ad un telaio perimetrale realizzato con profili angolari in alluminio, con sezione nominale 30x12 mm e spessore nominale 2 mm.
- un cavetto di sicurezza (a partire dalla misura 300x300).
- nella confezione sono compresi listelli di compensazione in NAPER S 12 larghi 85 mm e copribotola.
- nel caso di applicazione su controsoffitti con paramenti di materiali o spessori diversi sono compresi nella confezione specifici kit di installazione.

Modalità di posa in opera:

La botola verrà posata praticando un foro sul controsoffitto di dimensioni pari a quelle del telaio +85 mm e montando i profili a "C" 50x27x0,6 mm attorno all'apertura, ad una distanza di 60 mm dall'apertura stessa.

Rivestire i lati interni verticali dell'apertura con uno strato di lastre NAPER S 12, sp. 12 mm per un'altezza di 50 mm, avvitando le lastre ai profili a "C" 50x27x0,6 mm. Posizionare in semplice appoggio sull'apertura una copertura realizzata con uno strato di lastre NAPER S 12 e lana di roccia sp. 80 mm densità 80 kg/m³.

Prendere la botola di ispezione e inserirla attraverso il foro di apertura praticato nel controsoffitto e fissare il telaio esterno con viti autoperforanti fosfatate. Stuccare con Fireguard Compound il contorno del telaio al controsoffitto, incluse le viti.

Al termine della stuccatura pulire il telaio esterno da eventuali residui, agganciare il cavetto di sicurezza e chiudere la botola.

In caso di applicazione su controsoffitti con spessore superiore è necessario posare, tra le lastre e il telaio perimetrale della botola, un apposito elemento distanziatore, per ottenere la perfetta complanarità della botola con il controsoffitto.

Nel caso sia presente un "kit di spessoramento" occorre avvitare gli elementi (lastre) alla cornice perimetrale prima dell'inserimento nel foro di alloggiamento.

SCHEDA TECNICA


Resistenza al fuoco

EI 90
EI 120

Dimensioni

AxB:
300x300 mm,
400x400 mm,
500x500 mm,
600x600 mm.


C: 13 mm
D: 26 mm
E: 40 mm

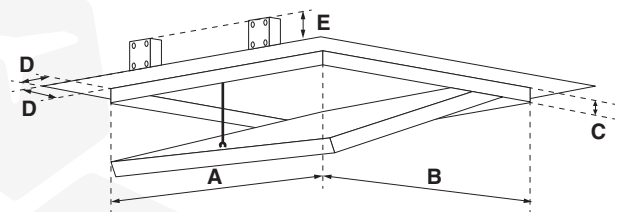

CONTROSOFFITTO A MEMBRANA IN CARTONGESSO

EI 90


KIT DI SPESS: sp. 8 mm

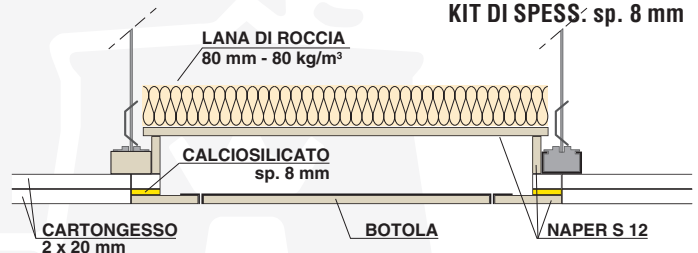


CONTROSOFFITTI A MEMBRANA IN CARTONGESSO

EI 120

KIT DI SPESS. sp. 12,7 mm

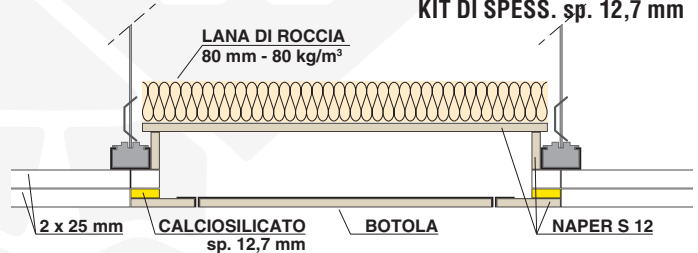

KIT DI SPESS: sp. 3 mm

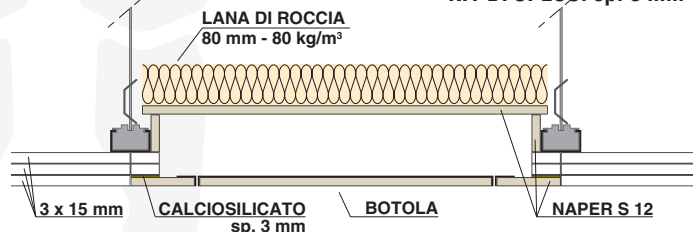

CONTROSOFFITTO A MEMBRANA IN CALCIOSILICATO

EI 120

