




BOTOLA D'ISPEZIONE PER SETTI/CAVEDI "GB-EI 180 SETTO"

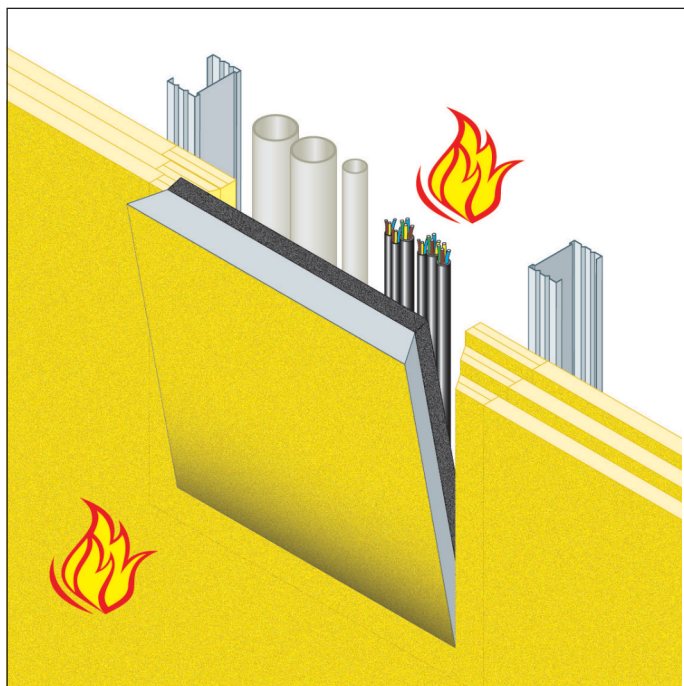

SCHEDA TECNICA

Resistenza al fuoco	EI 180 per setto
Dimensioni	300x300 mm
	400x400 mm
	300x500 mm
	400x600 mm
	500x500 mm
	600x600 mm
Spessore	76,2 mm

Utilizzo: botola per setto

Descrizione: Fornitura e posa in opera di BOTOLA D'ISPEZIONE PER SETTI/CAVEDI "GB-EI 180 SETTO", con resistenza al fuoco EI 180 certificata su setti in lastre di calcio silicato, costituita da lastre in silicato e solfato di calcio Fireguard® compresa cornice laterale che consente la perfetta integrazione con il setto/parete di supporto.

Stuccare con FIREGUARD COMPOUND il contorno del telaio al setto, incluse le viti.

La posa sarà effettuata in conformità al rapporto di classificazione I.G. 260331-3147 FR.

Modalità di posa in opera: La botola viene fornita già assemblata. Si rende necessaria l'integrazione con il setto esistente sfalsando gli strati di lastre.

