





BOTOLA D'ISPEZIONE "GB-REI 180 CONTROSOFFITTO" per controsoffitto REI 180

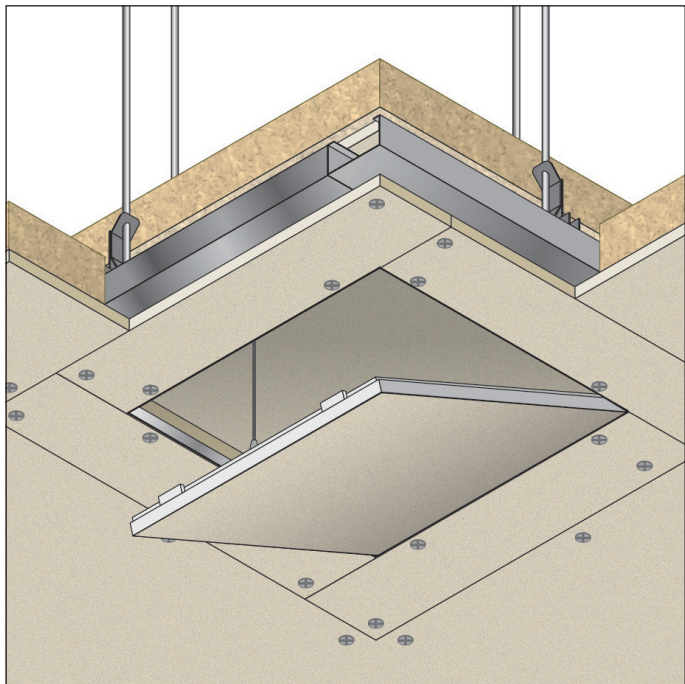

SCHEDA TECNICA	
Resistenza al fuoco	REI 180
Dimensioni	AxB: 300x300 mm, 400x400 mm, 500x500 mm, 600x600 mm. C: 13 mm D: 26 mm E: 40 mm

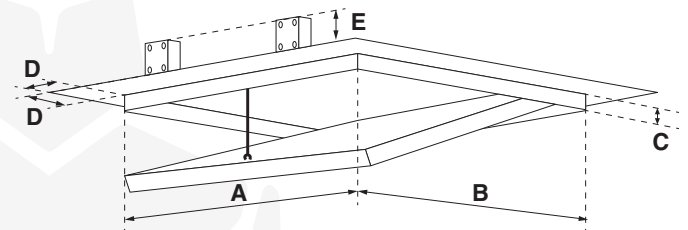

Utilizzo: portello d'ispezione per controsoffitto REI 180 in silicati a matrice cementizia

Descrizione: La botola è composta da:

- un telaio fisso perimetrale realizzato con profili angolari in alluminio, sezione nominale 30x12 mm e sp. nominale 2 mm e provvisto di n° 2 chiusure a scatto.
- uno sportello composto da telaio perimetrale realizzato con profilo angolare in alluminio, sezione nominale 30x12 mm e spessore nominale 2 mm. Tamponamento, spessore nominale 13 mm, realizzato con 1 lastra in silicati a matrice cementizia denominata NAPER S 12, sp. nominale 12 mm e peso nominale 14,3 kg/m², fissata al telaio mediante viti autoperforanti in acciaio fosfatato.
- chiusure a scatto invisibili e cavetto di sicurezza.

Modalità di posa in opera:

La botola verrà posata praticando un foro sul controsoffitto di dimensioni pari a quelle del telaio +85 mm e montando i profili a "C" 50x27x0,6 mm attorno all'apertura, ad una distanza di 60 mm dall'apertura stessa.

Rivestire i lati interni verticali dell'apertura con uno strato di lastre NAPER S 12, sp. 12 mm per un'altezza di 50 mm, avvitando le lastre ai profili a "C" 50x27x0,6 mm. Posizionare in semplice appoggio sull'apertura una copertura realizzata con uno strato di lastre NAPER S 12 e lana di roccia sp. 40 mm densità 60 kg/m³.

Prendere la botola di ispezione e inserirla attraverso il foro di apertura praticato nel controsoffitto e fissare il telaio esterno con viti autoperforanti fosfatate. Stuccare con Fireguard Compound il contorno del telaio al controsoffitto, incluse le viti.

Al termine della stuccatura pulire il telaio esterno da eventuali residui, agganciare il cavetto di sicurezza e chiudere la botola.

CONTROSOFFITTO IN SILICATI A MATRICE CEMENTIZIA REI 180

